

**ពិធីការសម្រាប់ហាងស្រាបៀរ ស្រាវីស៊ី និងហាងស្រាក្រឡក្រះ ឧបសម្ព័ន្ធ Y
មានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីម៉ោង 12: 01រំលងអាធ្រាត្រ នៅថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ទី6 ខែ ឧសភា
ឆ្នាំ2021**

បច្ចុប្បន្នភាពថ្មីៗ: (ការផ្លាស់ប្តូរត្រូវបានរំលេចដោយពណ៌លឿង)
:2021/5/5 ទីតាំងខាងក្នុងអគារអាចបង្កើនការកំណត់ចំនួនមនុស្សអតិបរមា %50 នៃទីតាំងទាំងមូល ឬចំនួនមនុស្ស 200 (6) នាក់ ហើយគិតតែតែចុងខាងនេះ។ នៅខាងក្នុងអគារ អតិថិជនដែលមកពីប្រាំមួយ ក្រុមសម្រាប់អង្គុយមួយក្រុមចំនួនប្រាំមួយ បុរសិនបើពួកគេចាត់កំណត់សំរាប់ពេញលេញ។ នៅខាងក្រៅ អតិថិជនដែលមកពីប្រាំមួយក្រុមសម្រាប់អង្គុយមួយក្រុមដែលមានប្រាំបី ប្រសិនបើពួកគេចាត់កំណត់សំរាប់ពេញលេញ។ (8) ទូរទស្សន៍អាចបើកទាំងនៅក្នុង និងខាងក្រៅនៃទីតាំងបរិភោគអាហារ។

អត្រាករណី ការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ និងការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 មានការថយចុះខ្លះ ហើយហាក់ដូចជាមានស្ថេរភាព ប៉ុន្តែជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ នៅមានកម្រិតខ្ពស់នៅឡើយ។ ជំងឺ COVID-19 បន្តមានហានិភ័យ (risk) ខ្ពស់ចំពោះសហគមន៍ និងតម្រូវឱ្យមនុស្ស និងអាជីវកម្មទាំងអស់មានការបង្កប្រយ័ត្ន និងកែប្រែប្រតិបត្តិការ និងសកម្មភាពដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ (risk) នៃការរីករាលដាល។

ដោយសារខោនធី Los Angeles ចូលក្នុង “លំដាប់ថ្នាក់ពណ៌លឿង” “Yellow Tier” នៃផែនការដើម្បីស្រុកកិច្ចមានសុវត្ថិភាពជាដំបូង (Blueprint for a Safer Economy) របស់រដ្ឋ ពិធីការនេះត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដើម្បីឱ្យអាជីវកម្មអាហារូបត្ថម្ភអាជីវកម្មអាហារ ក្នុងមូលដ្ឋានមួយចំនួន។ អាជីវកម្មប្រតិបត្តិការប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្ន និងការពតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៅក្នុងពិធីការនេះ ដើម្បីកាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលអាចកើតឡើងនៅក្នុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។

ពិធីការនេះ និងលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់វាខាងក្រោមនេះ គឺជាកំណត់សម្រាប់ការបើកប្រើវិញនៃកន្លែងធ្វើស្រា កន្លែងបិតស្រា និងរោងចម្រាញ់ស្រាដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណគ្រឿងស្រវឹងរបស់រដ្ឋលេខ #1, #2, #4, #23 និង #74 មិនមានលិខិតអនុញ្ញាតសុខភាពសាធារណៈសម្រាប់ភោជនីយដ្ឋាន និងដែលមិនផ្តល់សេវាផ្សារអាហារ (ម្ហូបអាហារបន្ទាប់ពីចេញពីធ្វើការ) នៅនឹងកន្លែង។ អាជីវកម្មបែបនេះត្រូវតែបើកប្រតិបត្តិការខាងក្នុងអគារក្នុងកម្រិត 50% នៃសមត្ថភាពផ្ទះកមនុស្សអតិបរមា ឬមនុស្ស 200 នាក់ មួយណាក៏ដោយដែលតិចជាង។

- កន្លែងបិតស្រា កន្លែងធ្វើស្រា និងរោងចម្រាញ់ស្រាដែលផ្តល់សេវាម្ហូបអាហារនៅនឹងកន្លែង ត្រូវតែគោរពតាមពិធីការសម្រាប់ភោជនីយដ្ឋាន៖ **ឧបសម្ព័ន្ធ I**។
- កន្លែងបិតស្រា កន្លែងធ្វើស្រា និងរោងចម្រាញ់ស្រាដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យលក់ស្រាបៀរ ស្រា ឬស្រាវីស៊ី (spirit) ដែលត្រូវបានទទួលទាននៅក្រៅទីកន្លែងក៏ត្រូវបានតម្រូវឱ្យអនុវត្តតាមពិធីការសម្រាប់អាជីវកម្មលក់រាយ៖ **ឧបសម្ព័ន្ធ B** ផងដែរ។
- កន្លែងបិតស្រា កន្លែងធ្វើស្រា និងរោងចម្រាញ់ស្រាដែលជាអ្នកផលិតស្រាបៀរ ស្រា ឬស្រាវីស៊ីត្រូវបានតម្រូវឱ្យអនុវត្តតាមពិធីការសម្រាប់អាជីវកម្មឃ្នាងស្តុក ផលិត និងដឹកជញ្ជូន៖ **ឧបសម្ព័ន្ធ C** ផងដែរ។
- កន្លែងបិតស្រា កន្លែងធ្វើស្រា និងរោងចម្រាញ់ស្រាត្រូវតែបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការ ដែលរួមមានដូចជា កន្លែងបោះប្រើលីង ក្តារគប់ព្រួញ និងតុប្រើ រហូតដល់សកម្មភាពទាំងនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបើកដំណើរការដោយមានការកែប្រែប្រតិបត្តិការពេញលេញ។
- ហាងស្រាបៀរ ស្រាវីស៊ី និងហាងស្រាក្រឡក្រះអាចមានការកម្សាន្តផ្ទាល់នៅខាងក្រៅអគារដោយស្របតាមពិធីការសម្រាប់ភោជនីយដ្ឋាន។

កន្លែងធ្វើស្រា និងកន្លែងបិតស្រាដែលផលិតស្រា ឬស្រាបៀរដោយមានកន្លែងសម្រាប់ក្រុមស្រា ឬស្រាបៀរ ដែលត្រូវបានលើកលែងពីនិយមន័យពាក្យទីកន្លែងម្ហូបអាហារដោយច្បាប់សុខភាព និងសុវត្ថិភាពរដ្ឋ California ផ្នែក 113789(c)(5) និងមិនតម្រូវឱ្យមានលិខិតអនុញ្ញាតសុខភាពដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ អាចបើកដំណើរការសម្រាប់ការក្រុមទាំងនៅខាងក្នុងនិងខាងក្រៅអគារបាន។ រោងចម្រាញ់ស្រា អាចបើកដំណើរការសម្រាប់ការក្រុមទាំងនៅខាងក្នុងនិងខាងក្រៅអគារផងដែរ។

ហាងស្រាបៀរ ស្រាវីស៊ី និងហាងស្រាក្រឡក្រះទាំងអស់ដែលដំណើរការត្រូវស្របតាមពិធីការនេះអាចជួលកន្លែង និងរៀបចំជាម្ហូបនៅព្រឹត្តិការណ៍ឯកជនស្របតាមពិធីការខោនធីសម្រាប់ **ព្រឹត្តិការណ៍ឯកជន៖ ឧបសម្ព័ន្ធ BB** ហាងស្រាបៀរ ស្រាវីស៊ី និងហាងស្រាក្រឡក្រះដែលរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ឯកជនត្រូវតែបិទសម្រាប់អាជីវកម្មធម្មតាក្នុងកំឡុងពេលដែលមានការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ឯកជននោះ។ **លើកលែងថា** ហាងស្រាបៀរ ស្រាវីស៊ី និងហាងស្រាក្រឡក្រះដែលមានកន្លែងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ឯកជននៅទីតាំងដាច់ដោយឡែកដែលមានច្រកចូលដាច់ដោយឡែក និងកន្លែងដាច់ដោយឡែកអាចរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ឯកជនបាន ខណៈពេលដែលរក្សាប្រតិបត្តិការប្រចាំនៃអាជីវកម្ម ស្រាបៀរ ស្រាវីស៊ី និងហាងស្រាក្រឡក្រះ។ ក្នុងករណីបែបនេះ ព្រឹត្តិការណ៍ឯកជនដែលរៀបចំក្នុងពេលកំណត់ជាមួយអាជីវកម្មប្រតិបត្តិការការងារទៀងទាត់គ្រប់គ្រងដែលមកចូលរួមសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ឯកជនមិនអាចលាយឡំជាមួយអតិថិជនចូលមកស្រាបៀរ ស្រាវីស៊ី និងហាងស្រាក្រឡក្រះឡើយ។

ព្រឹត្តិការណ៍ឯកជនអាចត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងអគារបាន លុះត្រាតែគ្រូបង្ហាញទាំងអស់បានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញបង្ការនៃជំងឺ COVID-19 ឬក៏ធ្វើតេស្តរកឃើញអវិជ្ជមាននៃជំងឺ COVID-19 មុនពេលចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នេះ ដោយអនុលោមតាមពិធីសារសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ឯកជន។
គ្រូបង្ហាញព្រឹត្តិការណ៍ឯកជនទាំងអស់ត្រូវបង្ហាញភស្តុតាងដល់ប្រតិបត្តិការរបស់ហាងស្រាបៀរ ស្រាវីស៊ី និងហាងស្រាបៀរក្រូឡូកនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញ ឬលទ្ធផលតេស្តឃើញលទ្ធផលអវិជ្ជមាននៃជំងឺ COVID-19 ការហើមឬទឹកមាត់) មុនពេលចូលព្រឹត្តិការណ៍ឯកជន។

សូមកត់សម្គាល់៖ ពិធីការនេះគឺមិនមែនសម្រាប់បញ្ជា (វារាប់បញ្ចូលទឹកនៃកន្លែងដែលមានលិខិតអនុញ្ញាតសុខភាពសម្រាប់ភោជនីយដ្ឋានដែលមានហានិភ័យ (risk) ទាប)។ សូមមើល ពិធីការបើកចូលវិញសម្រាប់ប្រភេទ ឧបសម្ព័ន្ធ Y-1 សម្រាប់លក្ខខណ្ឌត្រូវដាក់លាក់។

ជំងឺ COVID-19 ភាគច្រើនឆ្លងនៅពេលដែលមនុស្សស្ថិតនៅជិតម្នាក់ដែលមានជំងឺ COVID-19 ឬមានការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយ ឬក៏ល្ងង់ប្រទេស។ នៅពេលដែលមនុស្សដែលមានជំងឺ COVID-19 ក្អក កណ្តាស់ ច្រៀង និយាយ ឬដកដង្ហើម ពួកគេ បង្កើតកំណក់ទឹកតូចៗពីផ្លូវដង្ហើម។ ហើយដោយយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យ និងបង្ការជំងឺឆ្លង ហានិភ័យ (risk) នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងនៅតាមទីកន្លែងទាំងឡាយណាដែលមនុស្សម្នាក់ដោះម៉ាស់របស់ខ្លួន ឧទាហរណ៍៖ ពេលបរិភោគ និងផឹក ហើយមានការប្រាស្រ័យទាក់ទងខ្ពស់ជាងមុនជាមួយមនុស្សដែលមិនរស់នៅក្នុងក្រុសារតែមួយ។

- **ហានិភ័យ (Risk) ទាបបំផុត៖** សេវាកម្មម្ហូបអាហារ/ភោជនៈត្រូវបានដាក់កម្រិតត្រឹមការប្រកាសចូល ការដឹកជញ្ជូន ការយកទៅបរិភោគខាងក្រៅ និងការមកយកទៅចិញ្ចឹមផ្ទាល់។
- **ហានិភ័យ (Risk) ច្រើនជាងមុន៖** ការបើកចូល ការដឹកជញ្ជូន ការយកទៅបរិភោគខាងក្រៅ និងការ មកយកទៅចិញ្ចឹមផ្ទាល់ត្រូវបានសង្កត់ធ្ងន់។ សេវាកម្មបរិភោគអាហារ/ភោជនៈនៅទីកន្លែង ត្រូវបានដាក់កម្រិតត្រឹម ការអង្គុយនៅខាងក្រៅអគារ។ ចំនួនកន្លែងអង្គុយ ត្រូវបានកាត់បន្ថយដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យរៀបចំកុម្មាតពិគ្នា ជាងមុនថែមទៀត។
- **ហានិភ័យ (Risk) ខ្ពស់ជាងមុន៖** ការបរិភោគអាហារ/ការផឹកនៅទីកន្លែងដោយកាត់បន្ថយចំនួនកន្លែងអង្គុយ ខាងក្នុងអគារ ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យរៀបចំកុម្មាតពិគ្នាជាងមុនថែមទៀត។ និង ឬការបរិភោគអាហារ/ការផឹកនៅទីកន្លែង ដោយមានការអង្គុយនៅខាងក្រៅអគារ ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានរៀបចំកុម្មាតពិគ្នាជាងមុនថែមទៀត។
- **ហានិភ័យ (Risk) ខ្ពស់បំផុត៖** ការបរិភោគអាហារ/ការផឹកនៅទីកន្លែងដោយមានការអង្គុយនៅខាងក្នុងអគារ។ ចំនួនកន្លែងអង្គុយមិនត្រូវបានកាត់បន្ថយ ហើយមិនត្រូវបានរៀបចំកុម្មាតពិគ្នាជាងមុនថែមទៀត។

នៅក្នុងពិធីការនេះទោះបី ពាក្យ "គ្រួសារ" មានន័យមិនមែនថា "មនុស្សដែលរស់នៅជាមួយគ្នាក្រោមដំបូលតែមួយ" និងមិនរាប់បញ្ចូលស្ថានភាពរស់នៅជាក្រុមស្ថាប័នដូចជា៖ មន្ទីរពេទ្យ សំបុត្រស្នាក់នៅ សមាគមបុរស សមាគមស្ត្រី វត្តអារាម អាវាសដូនធី ឬទីកន្លែងថែទាំដែលមានការស្នាក់នៅ ហើយវាក៏មិនរាប់បញ្ចូលការរៀបចំឱ្យរស់នៅបែបពាណិជ្ជកម្ម ដូចជាផ្ទះជួល សណ្ឋាគារ ឬផ្ទះសំណាក់ដែរ។ ពាក្យ "បុគ្គល" និង "និយោជិក" មានអត្ថន័យរាប់បញ្ចូលនិយោជិក អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត បុគ្គលិកហាត់ការ និងសិក្ខាកាម បញ្ជីរដ្ឋ និងបុគ្គលផ្សេងៗទៀតទាំងអស់ដែលបម្រើការងារនៅទីកន្លែង។ ពាក្យ "ភ្ញៀវ" ឬ "អតិថិជន" គួរត្រូវបានយល់ថារាប់បញ្ចូលសាធារណៈ និងជនដទៃទៀតដែលមិនមែនជាបុគ្គលិក ឬនិយោជិកដែលចំណាយពេល នៅអាជីវកម្ម ឬទីកន្លែង។ ពាក្យ "អាជីវកម្ម" "ទីកន្លែង" និង "មន្ទីរ" ទាំងពីរនេះសំដៅលើអគារ ទីធ្លា និងអគារឬទីធ្លាជាប់គ្នាដែល បានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើសកម្មភាព។ "LACDPH" គឺនាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈខោនធី Los Angeles។

បន្ថែមលើលក្ខខណ្ឌទៅលើកន្លែងបរិភោគកន្លែងធ្វើស្រា និងរោងចម្រាញ់ស្រាដែលបានដាក់ចុះដោយមន្ត្រីសុខាភិបាលសាធារណៈ របស់ខ្លួន កន្លែងបរិភោគ កន្លែងធ្វើស្រា និងរោងចម្រាញ់ស្រាក៏ត្រូវតែគោរពតាមពិធីការស្តីពីសុវត្ថិភាព និងការគ្រប់គ្រងការ ឆ្លងជំងឺទាំងនេះផងដែរ។

សូមកត់សម្គាល់៖ ឯកសារនេះអាចត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព នៅពេលដែលមានព័ត៌មាន និងធនធានបន្ថែម ដូច្នេះ សូមប្រាកដថាពិនិត្យទិន្នន័យបច្ចុប្បន្នពី LA County <http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/> ជាប្រចាំសម្រាប់បច្ចុប្បន្នភាព ផ្សេងៗទៅលើឯកសារនេះ និងការណែនាំដែលទាក់ទង។

- បញ្ជីត្រួតពិនិត្យនេះគ្របដណ្តប់៖
- (1) គោលការណ៍កន្លែងធ្វើការ និងការអនុវត្តដើម្បីការពារសុខភាពបុគ្គលិក
 - (2) វិធានការណ៍ដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាគម្លាតរាងកាយ
 - (3) វិធានការណ៍ដើម្បីធានាបាននូវការគ្រប់គ្រងការឆ្លងជំងឺ
 - (4) ការទទួលទំនងជាមួយបុគ្គលិក និងសាធារណជន
 - (5) វិធានការណ៍ដើម្បីធានាបាននូវការប្រើប្រាស់សេវាកម្មសំខាន់ៗដោយស្មើភាព។

ចំណុចសំខាន់ៗទាំងប្រាំនេះត្រូវតែបានដោះស្រាយ នៅពេលដែលទីកន្លែងរបស់អ្នកបង្កើតពិធីការបើកឡើងវិញណាមួយ។

ទីកន្លែងទាំងអស់ដែលត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយពិធីការនេះ ត្រូវតែដាក់ចុះនូវវិធានការណ៍ដែលអាចអនុវត្តបាន

¹ ច្បាប់ខោនធី Los Angeles ចំណងជើង 22, §22.14.060 - និយមន័យពាក្យគ្រួសារ (F. Family) ។ (បទប្បញ្ញត្តិ 2019-0004 § 1, 2019) https://library.municode.com/ca/los_angeles_county/codes/code_of_ordinances?nodeld=TIT22PLZO_DIV2DE_CH22.14DE_22.14.060F

**ទាំងអស់ ដែលមានរាយនៅខាងក្រោម និងត្រូវត្រៀមខ្លួនដើម្បីពន្យល់ពីមូលហេតុនៃវិធានការណ៍ណាមួយ
 ដែលមិនត្រូវបានអនុវត្ត គឺមិនអាចអនុវត្តបានសម្រាប់អាជីវកម្ម។**

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: _____

អាសយដ្ឋានទីកន្លែង: _____

ចំនួនមនុស្សអតិបរមាពីមុន: _____

ដែនកំណត់ចំនួនមនុស្ស: _____

កាលបរិច្ឆេទចុះផ្សាយ: _____

**A. គោលការណ៍ និងការអនុវត្តនៅកន្លែងធ្វើការដើម្បីការពារសុខភាពបុគ្គលិក
 (គូសផឹកទាំងអស់ដែលអនុវត្តសម្រាប់ទីកន្លែង)**

- មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលអាចបំពេញកិច្ចការរបស់ខ្លួនពីផ្ទះ ត្រូវបានណែនាំឱ្យធ្វើដូច្នោះ។
- បុគ្គលិកងាយរងគ្រោះ (អ្នកដែលមានអាយុលើស 65 ឆ្នាំ អ្នកដែលមានផ្ទៃពោះ និងអ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពប្រចាំកាយ) ត្រូវបានកំណត់ការងារដែលអាចធ្វើការពីផ្ទះគ្រប់ពេលដែលអាចធ្វើបាន និងគួរតែត្រូវបានអនុវត្តដល់នាវាជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាសុខភាព ឬសេវាកម្មសុខភាពការងាររបស់ខ្លួន ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងសម្របសម្រួលអំពីការត្រឡប់ ទៅកន្លែងធ្វើការវិញ។
- បុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវបានប្រាប់ថា កុំមកធ្វើការបើសិនជាឈឺ ឬបើសិនជាពួកគេបានប៉ះពាល់ជាមួយបុគ្គលដែលមានជំងឺ COVID-19។
- ការត្រួតពិនិត្យការចូល ត្រូវបានធ្វើឡើងមុនពេលបុគ្គលិក អ្នកលក់ និងបុគ្គលិកដឹកជញ្ជូន អាចចូលមកក្នុងកន្លែងធ្វើការដោយយោងទៅតាមការណែនាំអំពីការត្រួតពិនិត្យការចូលរបស់ JACDPH។ ការពិនិត្យត្រូវតែរាប់បញ្ចូលការពិនិត្យ ពាក់ព័ន្ធ និងការក្អក ការដកដង្ហើមខ្លី ការពិបាកដកដង្ហើម និងគ្រុនក្តៅឬក្រហម និងថា បុគ្គលនោះកំពុង ស្ថិតក្រោមសេចក្តីបង្គាប់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក និងឱ្យនៅដាច់ពីគេនាពេលបច្ចុប្បន្នប្រសិនបើការពិនិត្យទាំងនេះអាចត្រូវបានធ្វើឡើងពីចម្ងាយ ឬដោយផ្ទាល់បន្ទាប់ពីបុគ្គលិកមកដល់។ ការពិនិត្យសីតុណ្ហភាពក្តៅត្រូវធ្វើឡើងនៅកន្លែងធ្វើការផងដែរ បើសិនជាអាចធ្វើបាន។
 - ការពិនិត្យឃើញអវិជ្ជមាន (គ្មានបញ្ហា) បើសិនជាបុគ្គលមិនមានរោគសញ្ញា និងមិនបានប៉ះពាល់ជាមួយករណីដែលគេដឹងថាជាករណីជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃចុងក្រោយ ពួកគេអាចចូលសម្រាប់ថ្ងៃនោះបាន។
 - ការពិនិត្យឃើញវិជ្ជមាន (មានបញ្ហា)
 - បើសិនជាបុគ្គលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 និងមានការប៉ះពាល់ជាមួយករណីដែលគេដឹងថាមានជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃចុងក្រោយ ឬបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្រោមសេចក្តីបង្គាប់ឱ្យនៅដាច់ពីគេ ពួកគេមិនអាចចូល ឬធ្វើការនៅទីវាលបានទេ និងត្រូវតែបញ្ជូនទៅផ្ទះភ្លាមៗដើម្បីនៅដាច់ពីគេនៅផ្ទះ។ ផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវការណែនាំអំពីការដាក់ឱ្យនៅដាច់ពីគេ ដែលមាននៅ ph.lacounty.gov/covidquarantine។
 - បើសិនជាបុគ្គលមិនចេញរោគសញ្ញាណាមួយនៃរោគសញ្ញាដែលបានកត់សម្គាល់ខាងលើ ឬកំពុងស្ថិតក្រោមសេចក្តីបង្គាប់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែកនាពេលបច្ចុប្បន្ន ពួកគេមិនអាចចូល ឬធ្វើការនៅទីវាលបានទេ និងត្រូវតែបញ្ជូនទៅផ្ទះភ្លាមៗដើម្បីនៅដាច់ដោយឡែកនៅផ្ទះ។ ផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវការណែនាំអំពីការដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក ដែលមាននៅ ph.lacounty.gov/covidisolation។
- បុគ្គលិកបានទទួលព័ត៌មានអំពីវិធានការណ៍សម្រាប់សម្រាកដែលខុសគ្នាដោយនិយោជក ឬរដ្ឋាភិបាលដែលបុគ្គលិកអាចនឹងមាន បន្ថែមទៀត ដែលនឹងធ្វើឱ្យវាកាន់តែមានភាពងាយស្រួលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការស្ថិតនៅផ្ទះ។ មើលព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពី [កម្មវិធីរដ្ឋាភិបាលដែលគាំទ្រការឈប់សម្រាកឈឺ និងសំណងបុគ្គលិកសម្រាប់ជំងឺ COVID-19](#) រួមទាំងសិទ្ធិសុំឈប់សម្រាកឈឺរបស់បុគ្គលិកក្រោមច្បាប់ស្តីពី [ច្បាប់ឈប់សម្រាកដោយជំងឺ COVID-19 បន្ថែម](#)។
- បន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានថាមានបុគ្គលិកម្នាក់ ឬច្រើននាក់ធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន ឬមានរោគសញ្ញាដែលដូចគ្នាជាមួយជំងឺ COVID-19 (ករណី) និយោជកមានគម្រោង ឬពិធីការដើម្បីឱ្យករណីទាំងនោះដាក់ខ្លួនឱ្យនៅដាច់ដោយឡែកនៅផ្ទះ និងតម្រូវឱ្យដាក់ខ្លួនឱ្យនៅដាច់ពីគេភ្លាមៗសម្រាប់បុគ្គលិកដែលមានការប៉ះពាល់ជាមួយករណីនៅកន្លែងធ្វើការ។ គម្រោងរបស់និយោជកគួរតែពិចារណាពីពិធីការសម្រាប់បុគ្គលិកដែលបាននៅដាច់ពីគេទាំងអស់ ដើម្បីអាចទទួលបាន ឬធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 ដើម្បីកំណត់ថា តើមានការប៉ះពាល់នៅកន្លែងធ្វើការបន្ថែមទៀតឬក៏អត់ ដែលអាចតម្រូវឱ្យមានវិធានការណ៍គ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 បន្ថែម។ មើលការណែនាំសុខភាពសាធារណៈស្តីពី [ការឆ្លើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 នៅកន្លែងធ្វើការ](#)។
- នៅក្នុងករណីដែលម្ចាស់អាជីវកម្ម អ្នកគ្រប់គ្រង ឬប្រតិបត្តិការដឹងថាមានករណីជំងឺ COVID-19 ចំនួនបី (3) ឬច្រើនជាងនេះនៅកន្លែងធ្វើការក្នុងរយៈពេល 14 ថ្ងៃ នោះនិយោជកត្រូវតែរាយការណ៍ពិចារណានេះទៅនាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈ

² មនុស្សដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 រយៈពេលពីរ (2) សប្តាហ៍ឬច្រើនជាងនេះបន្ទាប់ពីពួកគេបានទទួលដូសទីពីរសម្រាប់វ៉ាក់សាំងដែលមាន 2 ដូស (ឧ. Pfizer-BioNTech ឬ Moderna) ឬពីរ (2) សប្តាហ៍ឬច្រើនជាងនេះបន្ទាប់ពីពួកគេបានទទួលវ៉ាក់សាំងដែលមានមួយដូស (ឧ. Johnson and Johnson [J&J]/Janssen)។

តាមរយៈលេខ (888) 397-3993 ឬ (213) 240-7821 ឬតាមអនឡាញនៅ www.redcap.link/covidreport ។
បើសិនជាចង់ដឹងថាត្រូវបានរកឃើញនៅកន្លែងធ្វើការ នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈ នឹងចាប់ផ្តើមការឆ្លើយតប
ចំពោះការឆ្លងជាក្រុម ដែលរួមមានដូចជាការផ្តល់ការណែនាំ និងអនុសាសន៍អំពីការគ្រប់គ្រងការឆ្លងជំងឺ ការគាំទ្របច្ចេកទេស
និងវិធានការណ៍គ្រប់គ្រងដែលជាក់លាក់សម្រាប់ទីកន្លែង។ អ្នកគ្រប់គ្រងករណីសុខភាពសាធារណៈ នឹងត្រូវបានចាត់តាំង
ដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតការឆ្លងជាក្រុមដើម្បីដឹកនាំការឆ្លើយតបនៅទីកន្លែង។

- បុគ្គលិកដែលមានការប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកដទៃបានទទួលម៉ាស់សមស្របដែលគ្របច្រមុះ និងមាត់ដោយគតិកិច្ច។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើលគេហទំព័រម៉ាស់ជំងឺ COVID-19 របស់ LAC DPH នៅ <http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks> ។ បុគ្គលិកត្រូវពាក់ម៉ាស់គ្រប់ពេលវេលា ក្នុងអំឡុងថ្ងៃធ្វើការ នៅពេលប៉ះពាល់
ឬទំនងជាប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកដទៃ។ បុគ្គលិកត្រូវបានណែនាំដោយអ្នកផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្ត្ររបស់ខ្លួនថាពួកគេ
មិនគួរពាក់ម៉ាស់ គួរពាក់សន្ទះបាំងមុខដែលមានក្រណាត់គ្របនៅតែមុខខាងក្រោម ដើម្បីអនុលោមតាមបទបញ្ជារបស់រដ្ឋ
ដរាបណាលើក្នុងសុខភាពរបស់ពួកគេអនុញ្ញាត។ យកល្អគួរប្រើក្រណាត់គ្របដែលមានទម្រង់រឹងតឹងនៅខាងក្រោមចង្កា
ម៉ាស់ដែលមានវាលតែមួយផ្លូវគឺមិនគួរប្រើឡើយ។
- បុគ្គលិកត្រូវបានណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ និងការថែទាំម៉ាស់បានសមស្រប ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការពាក់វាពីលើច្រមុះ និងមាត់
និងភាពចាំបាច់ក្នុងការបោកកក់ ឬផ្លាស់ប្តូរម៉ាស់របស់ពួកគេជារៀងរាល់ថ្ងៃ។
- សន្ទះបាំងមុខត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់ និងពាក់ដោយបុគ្គលិកទាំងអស់ដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញ ដែលប៉ះពាល់ ឬ
អាចនឹងប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធជាមួយអតិថិជន (នេះរាប់បញ្ចូលតែមិនដាក់កម្រិតម្នាក់ទៀត និងបុគ្គលិកបម្រើភ្ញៀវដែល
ប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអតិថិជនក៏ដូចជាបុគ្គលិកផ្សេងទៀត ដូចជាអ្នកសម្អាតគុំ រុក្ខា និងប្លង់ទៀតដែលអាច
ចូលក្នុងទីកន្លែងទទួលភ្ញៀវខាងមុខ)។ សន្ទះបាំងមុខ ត្រូវបានពាក់បន្ថែមទៅលើម៉ាស់។ ម៉ាស់ការពារអ្នកដទៃពីកំណក់ទឹកតូចៗ
របស់អ្នកពាក់។ សន្ទះបាំងមុខជួយការពារអ្នកពាក់ពីកំណក់ទឹកតូចៗពីអ្នកដទៃដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញ និង
រចាំមុខគឺស្រេចចិត្តសម្រាប់បុគ្គលិកពេលដែលពួកគេមានបង្ហាញភស្តុតាងដែលអាចទទួលយកបានអំពី
ការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញដល់និយោជករបស់ពួកគេ
ការពាក់ម៉ាស់នៅតែទាមទារឱ្យអនុវត្តសម្រាប់បុគ្គលិកដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងពេញលេញដែលបានបង្ហាញភស្តុតាងនៃការចាក់
វ៉ាក់សាំងពេញលេញរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ហើយជ្រើសរើសនៃការពាក់បាំងមុខ និយោជកគួរតែបង្កើត
និងរក្សាកំណត់ត្រាជលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលឯកសារដែលបុគ្គលិកម្នាក់ៗបានបង្ហាញភស្តុតាងដែលអាចទទួលយកបានជាភស្តុ
តាងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញ។
និយោជកមិនចាំបាច់រក្សាទុកច្បាប់ចម្លងនៃភស្តុតាងការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញដែលបានបង្ហាញនោះទេ។
 - o បុគ្គលដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញដោយមេរោគ \leq COVID-19 គ្រប់ចំនួនគឺគិតចាប់ពី ច្រើនជាង
(រួម) 2សប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីពេលពួកគេទទួលបាន ការចាក់ដូសទីពីរ នៃប្រភេទវ៉ាក់សាំងមាន ឬ Pfizer-BioNTech
(Moderna ឬច្រើនជាង $\geq</math> 2សប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីពេលពួកគេទទួលបានវ៉ាក់សាំងនៃ ប្រភេទដូសតែមួយដងរួចរាល់ហើយ
(Johnson and Johnson [J&J]/Janssen ឬមេរោគ)។$
 - o ខាងក្រោមនេះគឺអាចទទួលយកបានចំពោះបុគ្គលិកដោយគ្រាន់តែបង្ហាញទៅនិយោជករបស់ពួកគេ
ជាភស្តុតាងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញបង្ការជំងឺ COVID-19៖ ប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំង
ដែលរួមបញ្ចូលទាំងឈ្មោះអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង ប្រភេទវ៉ាក់សាំងដែលបានផ្តល់ជូន)
និងកាលបរិច្ឆេទនៃដូសចុងក្រោយដែលនឹងត្រូវផ្តល់ជូន ឬរូបថតនៃប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងជាឯកសារដាច់ដោយឡែក (ឬ
រូបថតនៃកាត់វ៉ាក់សាំងរបស់អ្នកដែលត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងទូរស័ព្ទ ឬឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក
ដែលរួមមានឈ្មោះអ្នកដែលបានចាក់ថ្នាំបង្ការ) ឬឯកសារនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងពីមណ្ឌលថែទាំសុខភាព
និងបញ្ជាក់ថាពួកគេចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញបង្ការជំងឺ (COVID-19)។
- សន្ទះបាំងមុខ គឺត្រូវប្រើ សម្រាប់និងសម្លាប់មេរោគទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិត។
- ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាម៉ាស់ត្រូវបានពាក់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន និងត្រឹមត្រូវ បុគ្គលិកត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យបរិភោគ ឬផឹក
លើកលែងតែក្នុងអំឡុងពេលការសម្រាករបស់ពួកគេ នៅពេលដែលពួកគេអាចដោះម៉ាស់របស់ខ្លួន និងរក្សាកម្លាតរាងកាយ
ពីអ្នកដទៃបានដោយសុវត្ថិភាព។ នៅគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់នៅពេលបរិភោគ ឬផឹក បុគ្គលិកត្រូវតែរក្សាកម្លាតយ៉ាងតិច 6
ហ្វីតពីអ្នកដទៃ។ នៅពេលបរិភោគ ឬផឹក វាជាការប្រសើរដែលត្រូវធ្វើដូច្នោះនៅខាងក្រៅអគារ និងឆ្ងាយពីអ្នកដទៃ។
- ចំនួនបុគ្គលិកមើលបម្រើអតិថិជន ឬក្រុមនីមួយៗ គួរត្រូវបានកំណត់ដោយអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិស្តីពីប្រាក់ឈ្នួល
និងម៉ោងធ្វើការ។
- ចំនួនមនុស្សត្រូវបានកាត់បន្ថយ ហើយកម្លាតរាងបុគ្គលិក ត្រូវបានបង្កើតជាអតិបរមានៅក្នុងបន្ទប់ ឬកន្លែងនានា ដែល
បុគ្គលិកប្រើសម្រាប់បរិភោគអាហារនិង/ឬសម្រាក។ ចំណុចនេះត្រូវបានសម្រេចដោយ៖
 - o កំណត់ចំនួនមនុស្សអតិបរមានៃអនុញ្ញាតឱ្យមានការរក្សាកម្លាតយ៉ាងតិចប្រាំមួយហ្វីតរវាងបុគ្គលនៅក្នុងបន្ទប់
ឬកន្លែងដែលប្រើសម្រាប់ការសម្រាក
 - o ឆ្លាស់ម៉ោងសម្រាក ឬម៉ោងបរិភោគអាហារ ដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សនៅក្នុងបន្ទប់ ឬទីកន្លែងដែលប្រើ
សម្រាប់ការបរិភោគអាហារ និងសម្រាក និង
 - o ដាក់តម្លាតពីគ្នាយ៉ាងតិចប្រាំបីហ្វីត ដោយដកកៅអី ឬបិទបង្អិតលើកៅអីដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្ស ដាក់គ្រឿង
សម្គាល់លើកម្រាលដុំដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាកម្លាត និងរៀបចំកន្លែងអង្គុយតាមរបៀបមួយ ដែលកាត់បន្ថយ
ការប៉ះពាល់ទល់មុខគ្នា។ ការប្រើប្រាស់របាំងខណ្ឌចែក ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលបន្ថែមទៀត
ប៉ុន្តែមិនគួរចាត់ទុកថាជារិធានសុវត្ថិភាពកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្ស និងការរក្សាកម្លាតរាងកាយឡើយ។

- បុគ្គលិកត្រូវបានណែនាំឱ្យប្រាកដថាការអនុវត្តអនាម័យដៃ ដែលមានភាពញឹកញាប់នៃការលាងដៃ ការប្រើប្រាស់ទឹកអនាម័យលាងដៃ និងការប្រើប្រាស់ស្រោមដៃបានសមស្រប ត្រូវបានគោរពតាម។
- បុគ្គលិកត្រូវបានអនុញ្ញាតពេលវេលាដើម្បីលាងដៃរបស់ខ្លួនឱ្យបានញឹកញាប់។
- បុគ្គលិកត្រូវបានណែនាំឱ្យខ្ទប់មាត់ពេលក្អក និងកណ្តាស់ដោយប្រើក្រដាសជូតមាត់។ ក្រដាសជូតមាត់ដែលបានប្រើរួច គួរដោះចោលក្នុងធុងសម្រាម និងលាងដៃក្រោយជាមួយសាប៊ូនិងទឹកក្តៅអុីនធឺណេតៗរយៈពេលយ៉ាងតិច 20 វិនាទី។
- បុគ្គលិក អ្នកលក់ និងបុគ្គលិកដឹកជញ្ជូនទាំងអស់បានទទួលការណែនាំទាក់ទងនឹងការរក្សាគម្លាតរាងកាយ និងការប្រើប្រាស់ម៉ាស់ ពេលនៅជិតអ្នកដទៃ។
- បន្ទប់សម្រាក បន្ទប់ទឹក និងទីកន្លែងទូទៅផ្សេងទៀត ត្រូវបានសម្លាប់មេរោគដោយតាមភាពញឹកញាប់ដូចខាងក្រោម៖
 - បន្ទប់សម្រាក _____
 - បន្ទប់ទឹក _____
 - ផ្សេងទៀត _____
- សារធាតុសម្លាប់មេរោគ និងការផ្គត់ផ្គង់ដែលពាក់ព័ន្ធគឺមានសម្រាប់បុគ្គលិកនៅទីតាំងដូចខាងក្រោម៖ _____
- ទឹកអនាម័យលាងដៃដែលមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 គឺមានសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់នៅទីតាំងដូចខាងក្រោម៖ _____
- ច្បាប់ចម្លងនៃពិធីការនេះត្រូវបានចែកចាយទៅបុគ្គលិកទាំងអស់។
- ស្រេចចិត្ត—ពិពណ៌នាពីវិធានការណ៍ផ្សេងទៀត៖ _____

B. វិធានការណ៍ដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាគម្លាតរាងកាយ

ទីកន្លែងខាងក្នុងអគារ៖

- ចំនួនអតិថិជននៅកន្លែងអង្គុយខាងក្នុងអគារត្រូវកំណត់ត្រឹម 50% នៃសមត្ថភាពផ្ទះខាងក្នុងអគារ ឬអ្នកចូលរួម 200 នាក់ជាអតិបរមា មួយណាក៏ដោយដែលតិចជាង។ នៅពេលដែលអាចធ្វើបាន ចំណាយនយោបាយត្រូវបានរៀបចំឡើងវិញដើម្បីដាក់កម្រិតលើចំណុចកកស្ទះ និងធានាបាននូវការរក្សាគម្លាតរាងកាយបានសមស្រប។
 - ចំនួនអតិថិជនអតិបរមានៅក្នុងទីកន្លែងបរិភោគអាហារខាងក្នុងអគារត្រូវបានដាក់កម្រិតត្រឹម៖ _____
- ដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាគម្លាតរាងកាយយ៉ាងតិច 6 ហ្វីតរវាងអតិថិជនដែលអង្គុយនៅក្នុងស្នាក់នៅ គួរតែមានចន្លោះពីគ្នាយ៉ាងតិចចំនួន 6 (6) ហ្វីតពីគ្នា ដោយវាស់កៅអីខាងក្រោយនៅតាមតុនលើនិងកៅអីខាងក្រោយដែលមានក្នុងជំងឺក្រោម៖ ខណៈពេលអតិថិជនបានអង្គុយដើរ។ នេះក៏អនុញ្ញាតឱ្យមានកន្លែងដើរកាត់ចន្លោះក៏ដូចជាកន្លែងនៅពេលកៅអីត្រូវបានបញ្ជូចក្រៅ និងប្រើដោយអតិថិជន ដែលអង្គុយនៅនឹងតុដងដើរ។ កញ្ចក់ Plexiglass ឬរបាំងផ្សេងទៀតមិនចំនួនពីរគម្លាតរាងកាយ និងគម្លាត 6 ហ្វីតរវាងអ្នកបរិភោគអាហារដែលបានតម្រូវឡើយ។ មើលផ្នែក "ឧទាហរណ៍នៃការរៀបចំកន្លែងអង្គុយដែលបានអនុម័តនៅក្នុងចំនួនមនុស្សដែលអាចអនុញ្ញាតបាន" ខាងក្រោម។
- កន្លែងអង្គុយខាងក្នុងអគារនៅតែអង្គុយនៅនឹងកន្លែង ត្រូវកំណត់មិនឱ្យលើសមនុស្សប្រាំមួយ (6) នាក់នៅក្នុងក្រុមតែមួយឡើយ។ មនុស្សទាំងអស់ដែលអង្គុយនៅនឹងកន្លែងខាងក្នុងអគារ ត្រូវតែជាសមាជិកក្នុងគ្រួសារតែមួយ ដូច្នេះមិនចាំបាច់អង្គុយនៅក្នុងក្រុមប្រាំមួយហ្វីតឡើយ។ មុនពេលអង្គុយ អ្នកទទួលភ្ញៀវត្រូវតែជម្រាបជូនព័ត៌មានដោយផ្ទាល់មាត់ដល់ក្រុមនោះថា មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលកំពុងអង្គុយនៅតុតែមួយនៅខាងក្នុងអគារ ត្រូវតែមកពីគ្រួសារតែមួយ។
- ប្រសិនបើសមាជិកទាំងអស់នៃពិធីជប់លៀងបញ្ជាក់ និងបង្ហាញភស្តុតាងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ក៏អាចនឹងអង្គុយជាមួយគ្នារហូតដល់ទៅប្រាំមួយ (6) នាក់ក្នុងមួយតុ និងដែលមកពីប្រាំមួយ (6) គ្រួសារផ្សេងគ្នា។ អតិថិជន ដែលបានបញ្ជាក់ការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញត្រូវតែបង្ហាញទៅប្រតិបត្តិការផ្សេងៗដូចជាចាំបាច់ដែលជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និងភស្តុតាងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញ (ដែលរួមបញ្ចូលទាំងឈ្មោះអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលបានផ្តល់ជូន និងកាលបរិច្ឆេទនៃដួងចុងក្រោយដែលនឹងត្រូវផ្តល់ជូន) ឬប្រថកនៃប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងជាឯកសារដាច់ដោយឡែក ឬ ប្រថកនៃកាត់វ៉ាក់សាំងរបស់អ្នកដែលត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងទម្រង់រូបភាព ឬឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក ឬឯកសារនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងពិមណ្ឌលថែទាំសុខភាព មុនពេលពួកគេអាចអង្គុយរួមគ្នាបាន។

³ បុគ្គលដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងមេរោគ COVID-19 គ្រប់ចំនួនគឺគិតចាប់ពី (1) សប្តាហ៍ឬច្រើនជាងនេះបន្ទាប់ពីពេលពួកគេទទួលបានការចាក់ដូសទីពីរនៃប្រភេទវ៉ាក់សាំង (រួមមាន Pfizer-BioNTech ឬ Moderna) ឬ 2 សប្តាហ៍ ឬច្រើនជាងនេះបន្ទាប់ពីពេលពួកគេទទួលបានដូសទីមួយនៃប្រភេទដូសតែមួយដងរួចរាល់ហើយ (រួមមាន Johnson and Johnson [J&J]/Janssen)។

ទឹកនៃងខាងក្រៅអគារ៖

- ❑ ចំនួនអតិថិជននៅកន្លែងអង្គុយខាងក្រៅអគារ គឺតិចលមដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាគម្លាតរាងកាយ។ គុក្រូវតែមានចន្លោះពីគ្នាយ៉ាងហោចណាស់ ៦ (6) ហ្វីតដាច់ពីគ្នា ដោយវាស់កៅអីខាងក្រោយនៅតាមតុទល់នឹងកៅអីខាងក្រោយដែលមានគុណភាពដូចគ្នានោះ ខណៈពេលអតិថិជនបានអង្គុយដែរ។ ហើយក៏អនុញ្ញាតឱ្យមានឆ្លងកាត់បន្ទប់រវាងកន្លែងតុកលយដែលមានកៅអីដែលត្រូវរុញចេញនិងមានអតិថិជនអង្គុយនៅកន្លែងនោះ។ ធ្វើបែបនេះដើម្បីទុកឱ្យមានចន្លោះដើរកាត់រវាងតុ និងដើម្បីកិច្ចសន្យាកៅអីដែលអតិថិជនអង្គុយ និងរុញចេញខណៈពេលអង្គុយនៅនឹងតុ។ កញ្ចក់ Plexiglass ឬបាំងផ្សេងទៀតមិនជំនួសឱ្យគម្លាតរាងកាយ និង រវាងអតិថិជនដែលបានតម្រូវឡើយ។ មើលផ្នែក "ឧទាហរណ៍នៃការរៀបចំកន្លែងអង្គុយដែលបានអនុម័តនៅក្នុងចំនួនមនុស្សដែលអាចអនុញ្ញាតបាន" ខាងក្រោម។ ចំនួនអតិថិជនអតិបរមានៅក្នុងទឹកនៃងអង្គុយខាងក្រៅអគារត្រូវបានដាក់កម្រិតត្រឹម៖ _____ ដូចបានកំណត់ដោយចំនួនសរុបនៃកៅអីដែលមានបន្ទាប់ពីគុក្រូវបានរៀបចំឱ្យស្របគ្នាពីគ្នាយ៉ាងដូចបានពិពណ៌នាខាងលើ និងមានកៅអីអង្គុយច្រើនបំផុតប្រាំមួយ (6) ក្នុងមួយតុ។
- ❑ កន្លែងអង្គុយខាងក្រៅអគារនៅតុមួយនៅនឹងកន្លែង ត្រូវកំណត់មិនឱ្យលើសមនុស្សប្រាំបី (8) នាក់នៅក្នុងក្រុមតែមួយឡើយ។ មនុស្សទាំងអស់ដែលអង្គុយនៅនឹងតុខាងក្រៅអគារ មិនអាចមកពីគ្រួសារខុសគ្នាលើសពីបីគ្រួសារបានឡើយ។ មុនពេលអង្គុយ 1) សមាជិកទាំងអស់នៅក្នុងក្រុម ត្រូវតែមានវត្តមាន និង 2) អ្នកទទួលភ្ញៀវត្រូវតែជម្រុះជូនព័ត៌មានដោយផ្ទាល់មាត់ដល់ក្រុមនោះថា មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលនៅតុតែមួយមិនអាចមកពីគ្រួសារខុសគ្នាលើសពីបីគ្រួសារបានឡើយ។
- ❑ ប្រសិនបើសមាជិកទាំងអស់នៃពិធីជប់លៀងបញ្ជាក់ និងបង្ហាញភស្តុតាងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19⁴ ពួកគេអាចអង្គុយជាមួយគ្នាបានរហូតដល់ប្រាំបីនាក់ (8) នាក់ក្នុងមួយតុ និងរហូតដល់ទៅប្រាំបីគ្រួសារ (8) ផ្សេងគ្នា។ អតិថិជនដែលបានបញ្ជាក់ការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញត្រូវតែបង្ហាញទៅប្រគល់ភ្នាក់ងារផ្ទៀងផ្ទាត់ចាំបាច់ដែលជាអគ្គលេខាធិការ និងភស្តុតាងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញ (ដែលរួមបញ្ចូលទាំងលេខអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលបានផ្តល់ជូន និងកាលបរិច្ឆេទនៃដូសចុងក្រោយដែលបានផ្តល់ជូន) ឬ របថកនៃប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងជាឯកសារដាច់ដោយឡែក ឬ របថកនៃការវ៉ាក់សាំងរបស់អ្នកដែលត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងទូរស័ព្ទ ឬឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក ឬឯកសារនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងពីមុនពេលពួកគេអាចអង្គុយរួមគ្នាបាន។
- ❑ ទឹកនៃងដែលប្រើប្រាស់រចនាសម្ព័ន្ធខាងក្រៅអគារទាំងឡាយ ត្រូវតែរក្សាលេខកម្រិតលើកម្រិតនៃចំនួនសម្រាប់ទឹកនៃងខាងក្រៅអគារ ដូចបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការណែនាំចាំបាច់របស់នាយកដ្ឋានសុខាភិបាលរដ្ឋ California ស្តីពី ការប្រើប្រាស់រចនាសម្ព័ន្ធបណ្តោះអាសន្នសម្រាប់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មខាងក្រៅអគារ រចនាសម្ព័ន្ធខាងក្រៅអគារដែលមិនឆ្លើយតបតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់រដ្ឋសម្រាប់ទឹកនៃងខាងក្រៅអគារ ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ថាជាទឹកនៃងខាងក្នុងអគារ និងត្រូវបានកំណត់ចំនួនត្រឹម 50% ។


លក្ខខណ្ឌតម្រូវទូទៅសម្រាប់ទឹកនៃងទាំងអស់៖

- ❑ អតិថិជនទាំងអស់ដែលមកដល់ទឹកនៃងត្រូវប្រើប្រាស់ម៉ាស់ខាងក្នុងអគារត្រូវតែមានការកក់ទុកជាមុន។ ប្រព័ន្ធកក់ទុកជាមុនរបស់អាជីវកម្មត្រូវតែមានលក្ខណៈល្អឡើយដើម្បីបញ្ជាក់ពីចំនួនមនុស្សដែលអង្គុយ/ប្រើនៅពេលដែលអាចធ្វើបាន។ ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសម្រាប់ភាគីនីមួយៗត្រូវបានប្រមូលនៅពេលកក់ទុកមុន ឬនៅនឹងកន្លែងបើអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មមួយកម្រិត ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមានការតាមដានការប៉ះពាល់បើសិនជាវាត្រូវបានតម្រូវ។
 - បញ្ជីឈ្មោះដែលត្រូវបានប្រើក្នុងគោលបំណងរៀបចំ ឬបម្រើជូនភេសជ្ជៈត្រៀមស្រវឹង ត្រូវបានបិទសម្រាប់សេវាភេសជ្ជៈនៅបញ្ជីនោះ។
 - អតិថិជនអាចបរិភោគ ឬផឹកខណៈពេលអង្គុយនៅនឹងក្នុងទឹកនៃងបរិភោគអាហារដែលបានកំណត់ប៉ុណ្ណោះ។ អតិថិជនទាំងអស់ត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ពេលស្ថិតនៅលើទីតាំង លុះត្រាតែពួកគេកំពុងបរិភោគ ឬកំពុងផឹកខណៈពេលអង្គុយនៅតុបរិភោគអាហារ។
- ❑ ព្រឹត្តិការណ៍ឯកជន៖
 - ហាងស្រាបៀរ ស្រាវីស្តី និងហាងស្រាត្រឡាត្រូវរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ឯកជន (ឧទាហរណ៍ការទទួលភ្ញៀវ) ការប្រជុំ ឬពិធីជប់លៀង) ទាំងនៅខាងក្នុងអគារ ឬខាងក្រៅនៃទឹកនៃង ដោយព្រឹត្តិការណ៍ឯកជនទាំងនេះត្រូវតែអនុលោមតាមសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធីអំពី ពិធីសារសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ឯកជន៖ ឧបសម្ព័ន្ធ BB។
 - ប្រសិនបើហាងស្រាបៀរ ស្រាវីស្តី និងហាងស្រាត្រឡាមិនមានកន្លែងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ឯកជនដោយនៅទីតាំងដាច់ដោយឡែក ដែលមានច្រកចូលពីគ្នាទេនោះ ព្រឹត្តិការណ៍ឯកជនអាចត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលហាងស្រាបៀរ ស្រាវីស្តី និងហាងស្រាត្រឡាបិទសម្រាប់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មមួយកម្រិត។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ហាងស្រាបៀរ ស្រាវីស្តី និងហាងស្រាត្រឡាដែលមានកន្លែងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ឯកជនដោយនៅទីតាំងដាច់ដោយឡែកដែលមានច្រកចូលដាច់ដោយឡែក និងកន្លែងដាច់ដោយឡែកអាចរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ឯកជនបានខណៈពេលដែលរក្សាប្រតិបត្តិការជាប្រចាំនៃអាជីវកម្មស្រាបៀរ ស្រាវីស្តី និងហាងស្រាត្រឡា។ គ្រប់ភ្ញៀវដែលមកចូលរួមសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ឯកជនមិនអាចលាយឡំជាមួយអតិថិជនចូលមកហាងស្រាបៀរ ស្រាវីស្តី

⁴ បុគ្គលដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងមេរោគ COVID-19 គ្រប់ចំនួនគឺគិតចាប់ពី (1) សប្តាហ៍ឬច្រើនជាងនេះបន្ទាប់ពីពេលពួកគេទទួលបានការចាក់ដូសទីពីរនៃប្រភេទវ៉ាក់សាំង (រួមមាន Pfizer-BioNTech ឬ Moderna) ឬ 2 សប្តាហ៍ ឬច្រើនជាងនេះបន្ទាប់ពីពេលពួកគេទទួលបានដូសដំបូងនៃប្រភេទដូសតែមួយដងដូចជាហើយ (រួមមាន Johnson and Johnson (J&J)/Janssen)។

និងហាងស្រាបៀរឡើយ។

- ចំនួនអតិបរមានៃទីតាំងអាការៈទាំងមូលសម្រាប់រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ឯកជនណាមួយត្រូវធ្វើឡើងនៅខាងក្រៅអគារដោយមានមនុស្ស 200 នាក់ ហើយអាចនឹងកើនឡើងដល់ 400 នាក់ ប្រសិនបើភ្ញៀវទាំងអស់បានធ្វើតេស្តឃើញលទ្ធផលអវិជ្ជមាន ឬបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញបង្ការជំងឺ COVID-19 ដូចមានចែងក្នុងពិធីសារសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ឯកជន។ ព្រឹត្តិការណ៍ឯកជនដែលបានរៀបចំឡើងនៅខាងក្នុងអគារនៅតាមហាងស្រាបៀរ ស្រាវីស៊ី និងហាងស្រាបៀរត្រូវបានលុះត្រាតែភ្ញៀវទាំងអស់បានធ្វើតេស្តឃើញលទ្ធផលអវិជ្ជមាន ឬបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញបង្ការជំងឺ COVID-19 ដូចមានចែងក្នុងពិធីសារសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ឯកជន។ ឧបសម្ព័ន្ធ BB ព្រឹត្តិការណ៍ឯកជនអាចត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងអគារបានក៏មានចំនួន 150 នាក់។
 - ប្រសិនបើហាងស្រាបៀរ ស្រាវីស៊ី និងហាងស្រាបៀរត្រូវបានរៀបចំក្នុងពេលកំណាលគ្នាជាមួយព្រឹត្តិការណ៍ឯកជនដោយធ្វើឡើងនៅក្នុងទីតាំងនោះ ទីតាំងហាងស្រាបៀរ ស្រាវីស៊ី និងហាងស្រាបៀរ និងទីតាំងព្រឹត្តិការណ៍ឯកជនត្រូវបានគណនាដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។
- ☐ ការកម្សាន្តផ្ទាល់ខាងក្រៅអគារត្រូវបានអនុញ្ញាតត្រូវតែមានការកំណត់ព្រំដែនដែលអាចមើលឃើញដើម្បីរក្សាកម្ពស់យ៉ាងតិច 12 ហ្វីតរវាងទីតាំងអង្គុយនៃក្រុមអតិថិជន និងឆាកសម្រាប់អ្នកសម្តែង។ អ្នកសម្តែងត្រូវតែប្រើម៉ាក្សាសម្រាប់ការសម្តែងដល់កម្រិតអតិបរិមាតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដូច្នេះអ្នកសម្តែងអាចកំណត់សំឡេង ដើម្បីកាត់បន្ថយឥរិទ្ធិភ្នែក ដំណាក់ក្នុង និងដំណាក់ទឹកដែលបញ្ចេញ និងសាយភាយទៅឆ្ងាយ។ ការកម្សាន្តផ្ទាល់ខាងក្រៅអគារត្រូវអនុញ្ញាតឡើយ។
- ☐ **សម្រាប់អ្នកសម្តែងតន្ត្រី៖**
- អ្នកសម្តែងតន្ត្រីត្រូវតែដាក់ម៉ាក្សាបំពង់ដែលអាចដក់ទឹកដោយប្រើក្រណាត់កន្លែងដែលអាចចោលបានឬក្រដាសនៅពេលណាដែលអាចធ្វើទៅបានហើយដាក់ចេញពីអ្នកដទៃនៅពេលផ្លូវបញ្ជូនសំឡេង។ ទឹកចេញដើម្បីចៀសវាងការចម្លងរោគ។ តន្ត្រីករគួរចោះចោលកន្លែងដែលបានប្រើដោយខ្លួនឯង ហើយលាងដៃ និង/ឬប្រើទឹកលាងដៃកម្រិតមធ្យមបន្ទាប់ពីចោះចោល។ ប្រសិនបើតន្ត្រីករដាក់ម៉ាក្សាបំពង់ដែលអាចដក់ទឹកដោយប្រើក្រណាត់កន្លែងដែលពួកគេនៅត្រូវតែបោកសម្អាតនៅពេលយប់ ក្នុងមួយការសម្តែង ឬហាត់សមពេលតន្ត្រីករដាក់វ៉ាចូលក្នុងប្រអប់បិទជិត និងយកកន្លែងចេញឆ្ងាយពីអ្នកដទៃសម្រាប់បោកសម្អាតហើយតន្ត្រីករត្រូវតែលាងដៃនិង/ឬប្រើទឹកអនាម័យ។
 - អនុវត្តការសម្អាតឧបករណ៍ រួមមានការជូក និងផ្លូវចោល រឺផ្លូវ ចិញ្ចឹមឆ្ងាយពីអ្នកដទៃមុននិងក្រោយពេលមានការសម្តែង។
 - កុំចែករម្លឹកឧបករណ៍ ប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបាន។ ការរណ្តៅក្នុងការបញ្ឈប់រកជំនួយពីជំនួយការតន្ត្រីករដូចជាអ្នកថែរក្សាសៀវភៅណែនាំក្លែង ឬបុគ្គលផ្សេងទៀតដែលមិនអាចរក្សាកម្ពស់យ៉ាងតិច 6 ហ្វីតនោះ។
 - បង្កើនការរក្សាកម្ពស់យ៉ាងតិចមនុស្សដែលរៀបចំ ឬលើកតាមចម្រៀងនិងអ្នកដទៃទៀត ឬរវាងអ្នកសម្តែងឧបករណ៍ល្អៗ/ខ្យល់ និងអ្នកផ្សេងទៀតបានចន្លោះជំងឺ 6 ហ្វីតនៅពេលនៅខាងក្រៅ និងមិនពាក់របាំងមុខ។ ពិចារណាប្រើរបាំងដើម្បីបន្ថែមចន្លោះ ឬក្នុងករណីទាំងនេះ។
 - អ្នកលេងតន្ត្រីដោយប្រើឧបករណ៍ខ្យល់គួរតែមានការកែប្រែបន្ថែមដែលសមស្រប ដូចជាឧបករណ៍ដើម្បីបាំងដំណាក់ក្នុងឬបង្វែរឧបករណ៍ខ្យល់នោះទៅតាម វិយាកាស។
- ☐ ការរាំកម្សាន្តរបស់អតិថិជននៅក្នុងរន្ធសាមញ្ញ។ ការចាក់តន្ត្រីដែលបានថតទុក ត្រូវបានអនុញ្ញាត ប៉ុន្តែកម្រិតសំឡេងត្រូវតែទាបល្មមដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកអាចឆ្លើយតបអតិថិជនខណៈដែលរក្សាកម្ពស់របស់ពួកគេ។
- ☐ ទូរទស្សន៍ ឬអេក្រង់ផ្សេងទៀតអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការទស្សនារបស់អតិថិជននៅខាងក្នុងនិងខាងក្រៅអគារ។
- ☐ នៅពេលដែលអាចធ្វើបាន ក្នុងករណីចូលតែមួយដែលបានកំណត់ច្បាស់លាស់ និងច្រកចេញដាច់ដោយឡែកដើម្បីជួយអនុវត្តការរក្សាកម្ពស់យ៉ាងតិច។
- ☐ វិធានការណ៍ដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាកម្ពស់យ៉ាងតិច ត្រូវបានអនុវត្តតាមនៅទីកន្លែងដែលអតិថិជន ឬបុគ្គលិកតម្រង់ជួរនេះរួមមានដូចជាកន្លែងកំណុយ ជួរបញ្ជី បន្ទប់ទឹក រានសាលាជញ្ជីវយន្តប្រអប់ កន្លែងទទួលភ្ញៀវ និងកន្លែងដេញកន្លែងចុះ និងទៅបកថយន្ត និងទីកន្លែងផ្សេងទៀតដែលអតិថិជនប្រមូលផ្តុំ។
- បំបាំងស្លឹក ឬគ្រឿងសម្គាល់ផ្សេងទៀតនៅចន្លោះ 6 ហ្វីតនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលសាធារណជនអាចបង្កើតជួរ ឬឈរ។
 - ប្រសិនបើអាចធ្វើបាន បង្កើតជួរក្នុងអគារ និងផ្លូវដើរកាត់មានទិសដៅសម្រាប់ចរាចរណ៍ផ្ទេរជើង ដើម្បីលុបបំបាត់ការដែលបុគ្គលិក និងអតិថិជនដើរកាត់គ្នា។
 - ប្រសិនបើអាចធ្វើបាន បុគ្គលិកម្នាក់ដែលពាក់សន្ទះបាំងមុខ និងម៉ាស់ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រចាំការនៅជិតកន្លែងផ្នែកខាងលើ ប៉ុន្តែមានកម្ពស់យ៉ាងតិច 6 ហ្វីតពីអតិថិជនដែលជិតបំផុត ដើម្បីក្រុមពិនិត្យថាការរក្សាកម្ពស់យ៉ាងតិចត្រូវបានអនុវត្តតាម។
- ☐ នៅពេលអាចធ្វើបាន ដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រាស្រ័យទាក់ទងរវាងមនុស្សនិងមនុស្សការបញ្ជាទិញតាមឧបករណ៍ចល័ត ថេប៊ីតម៉ិនុយ អត្ថបទនៅពេលមកដល់សម្រាប់កន្លែងអង្គុយ ជម្រើសទូទាត់ប្រាក់ដោយមិនប៉ះពាល់។
- ☐ រៀបចំការប្រាស្រ័យទាក់ទងរវាងអតិថិជន អ្នកបើកបររថយន្តដឹកជញ្ជូន និងបុគ្គលិកដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការរក្សាកម្ពស់យ៉ាងតិច។

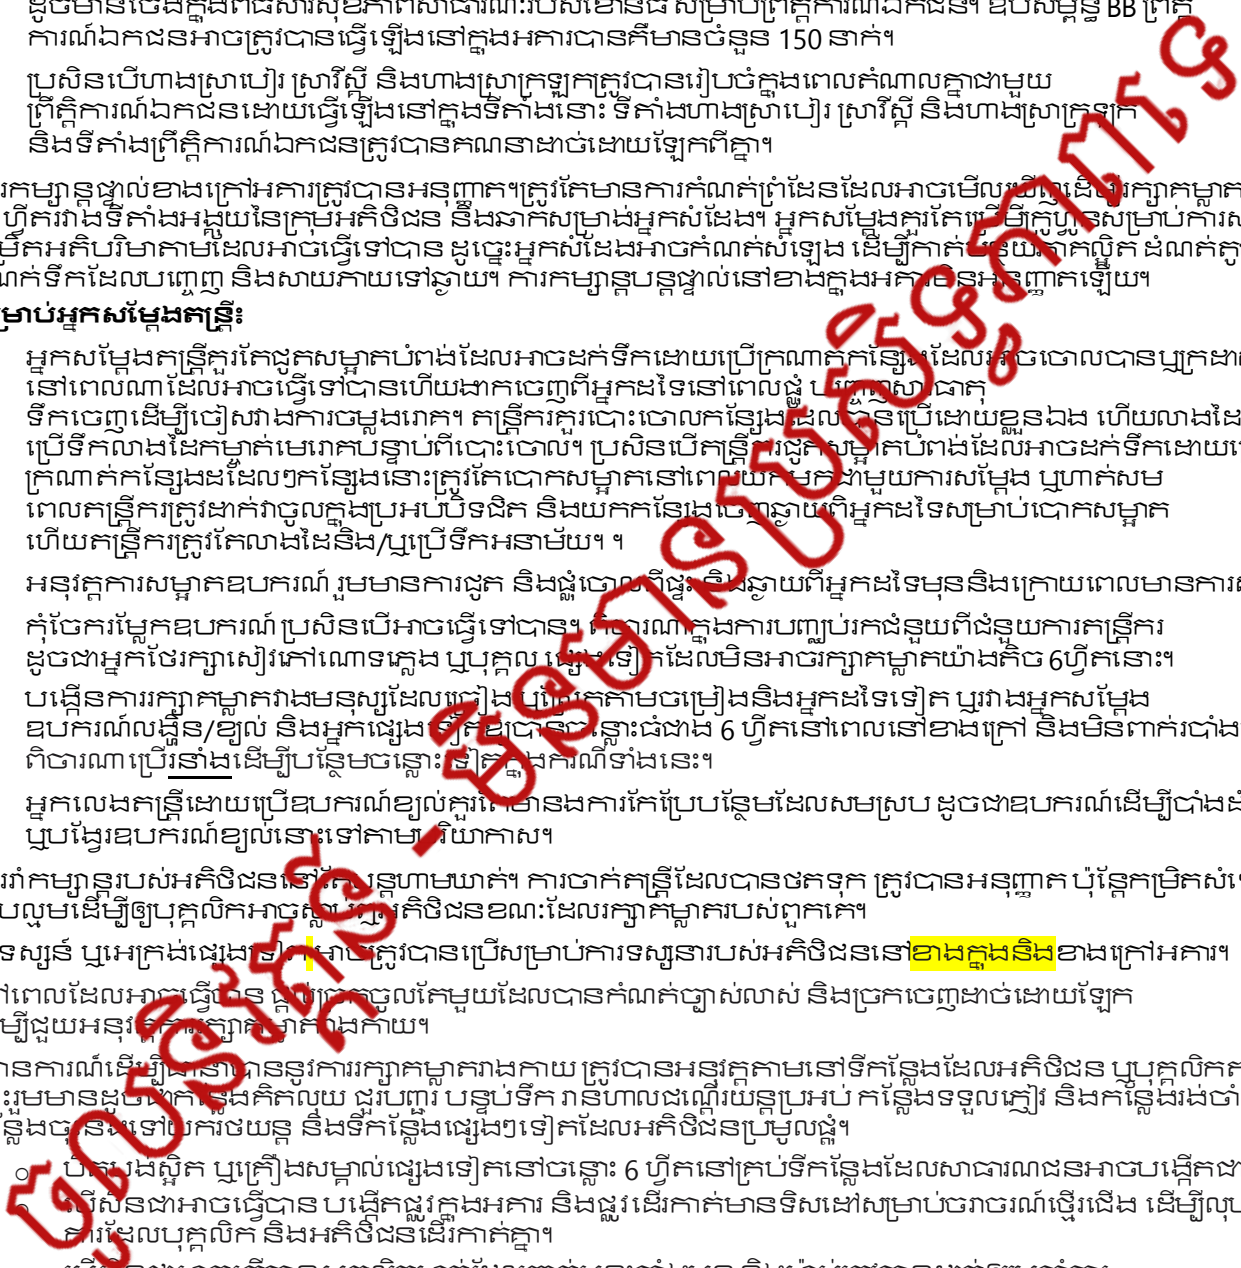

- កម្រាលឥដ្ឋនៅខាងក្នុង និងខាងក្រៅអាជីវកម្មនៅក្នុងទីកន្លែងដែលអតិថិជន អ្នកលក់ ឬក្នុងលិកដឹកជញ្ជូន ឬអ្នកដទៃទៀតអាចរង់ចាំ ត្រូវបានគូសសម្គាល់ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមាន និងអនុវត្តការរក្សាកម្លាតរាងកាយ។
- ការប្រើប្រាស់ដំណើរការដែលមិនមានការប៉ះពាល់សម្រាប់ការទៅយកទំនិញ និងការដឹកជញ្ជូន ក៏ដូចជា ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកផ្សេងទៀតសម្រាប់ការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នារបស់ភ្ញៀវត្រូវបានអនុវត្ត នៅពេលដែលអាចធ្វើបាន។
- ការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នារវាងបុគ្គលិក និងអតិថិជនត្រូវបានដាក់កម្រិតត្រឹមត្រូវនាទីជាអតិបរមា នៅពេលដែលអាចធ្វើបាន។
- ដាក់កម្រិតការប៉ះពាល់រវាងបុគ្គលិក និងអតិថិជន។
 - ដំឡើងរបាំងពិកដូចជាការបំបែក ឬកញ្ចក់ plexiglass នៅកន្លែងចុះឈ្មោះ កន្លែងអ្នកទទួលភ្ញៀវឈរ រឺកម្រិតម៉ុង ។ល។ នៅទីកន្លែងដែលពិបាកក្នុងការរក្សាកម្លាតរាងកាយប្រាំមួយហ្វីត។
 - ដាក់កម្រិតចំនួនបុគ្គលិកដែលបម្រើក្រុមបុគ្គល។
- រារាំងបុគ្គលិក និងអតិថិជនកុំឱ្យប្រមូលផ្តុំនៅទីកន្លែងដែលមានចរាចរណ៍ច្រើន ដូចជាបន្ទប់ទឹក ផ្លូវដើរក្នុងអគារ តំបន់បារ កន្លែងកក់ទុកមុន និងឧបករណ៍អានកាតពណ៌ទាន ។ល។
- ពិធីការនៃការរក្សាកម្លាតរាងកាយត្រូវបានប្រើនៅគ្រប់ទីកន្លែងការិយាល័យ ផ្ទះបាយ កន្លែងចែកប្រអោយ ម៉ាស៊ីនបង្កក ដើរចូល ឬទីកន្លែងបុគ្គលិកដែលមានចរាចរណ៍ខ្ពស់ផ្សេងទៀត។
 - ការប៉ះពាល់បន្តិចបន្តួចត្រូវបានរំពឹង ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីដាក់កម្រិតអតិថិជន 15 នាទី យកល្អគឺ 10 នាទី ហើយបុគ្គលិកពាក់ម៉ាស់របស់ខ្លួនជាដាច់ខាត។

ការពិចារណាបន្ថែមសម្រាប់ការក្លក្ក

- ផ្តល់កែវស្លាកសម្រាប់ការក្លក្កនីមួយៗ និងបើអាចធ្វើបាន ចូរកុំចាក់ស្រាចូលក្នុង កែវដែលអតិថិជនបានប្រើរួច (ហិតត្បិត បានក្លក្ក ។ល។)
- ការប្រើប្រាស់ធុងសម្រាមរួម ធុងខាកស្តោះ កន្តោរ ។ល។ ត្រូវតែបញ្ឈប់
 - ផ្តល់ពែងនីមួយៗដែលប្រើហើយអាចបោះចោលបានដល់ភ្ញៀវនីមួយៗ ដើម្បីចៀសវាងការឆ្លងមេរោគដោយសារការខ្ចាត រវាងភ្ញៀវ។
- កុំប៉ះគប្រដាប់ផ្នកស្រា ដូចជាពែង កែវ ។ល។ នៅពេលចាក់ស្រា ស្រា ។ល។ ឬស្តីវិក។
- ចាត់វិធានការណ៍ដើម្បីធានាថា ពេលវេលានៃការណាត់ជួបក្រុមដើម្បីក្លក្ក មិនជាន់គ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រាស្រ័យទាក់ទង របស់មនុស្សមកពីក្រុម និងទីកន្លែងខុសៗគ្នា។
- បញ្ឈប់ការដើរកម្សាន្ត ដែលរួមបញ្ចូលបុគ្គលិកក្នុងក្រុមខុសៗគ្នាចូលទៅក្នុងក្រុមដើរកម្សាន្តតែមួយ។ មក្តីទេសក់ទេសចរណ៍ ត្រូវតែរក្សាកម្លាតរាងកាយយ៉ាងតិចប្រាំមួយហ្វីតពីអតិថិជន/ភ្ញៀវ។

C. វិធានការណ៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងការឆ្លងជំងឺ

មុនពេលបើកដំណើរការ

- ប្រព័ន្ធ HVAC ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយអ្នកឯកទេស HVAC ក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបើកឡើងវិញ និងស្ថិតក្នុងសភាព ដំណើរការល្អ។ ការបញ្ចេញបញ្ហាខ្សោយត្រូវបានបង្កើនឡើងដល់កម្រិតអតិបរមាតាមដែលអាចធ្វើបាន។ ការបញ្ចេញបញ្ហាខ្សោយ ដែលមានប្រសិទ្ធភាព គឺជាវិធីដ៏សំខាន់បំផុតមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងការចម្លងតំណក់ទឹកតូចៗនៅក្នុងខ្យល់។
 - ពិចារណាដំឡើងអាស៊ីនសម្អាតខ្យល់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចល័ត អាចក្រេតកម្រងខ្យល់របស់អគារ ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាន និងធ្វើការកែប្រែផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើនបរិមាណខ្យល់ខាងក្រៅ និងខ្យល់ចេញចូលនៅក្នុងទីកន្លែងធ្វើការទាំងអស់។
 - បើកការណែនាំបណ្តោះអាសន្នសម្រាប់ការបញ្ចេញបញ្ហាខ្យល់ ការចម្រោះ និងគុណភាពខ្យល់ ក្នុងបរិស្ថានខាងក្នុងអគារ របស់នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរដ្ឋ California សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។
 - លម្អិតសម្គាល់៖ ការបញ្ចេញបញ្ហាខ្យល់ និងការកែលម្អគុណភាពខ្យល់ខាងក្នុងអគារផ្សេងទៀត គឺជាការបន្ថែមទៅលើ និងមិនមែនជាការជំនួសឱ្យការការពារចាំបាច់ដូចជាការពាក់ម៉ាស់ (លើកលែងក្នុងបរិស្ថានដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ ជាទំហាក់ ដែលតម្រូវឱ្យមានការការពារផ្លូវដង្ហើមសមស្រប) ការរក្សាកម្លាតយ៉ាងតិចប្រាំមួយហ្វីតរវាងមនុស្ស ការ លាងដៃឱ្យបានញឹកញាប់ និងការដាក់កម្រិតសកម្មភាពដែលនាំមនុស្សមកពីគ្រួសារខុសៗគ្នាឱ្យមកនៅជុំគ្នានោះឡើយ។
- សម្រាប់ទីកន្លែងដែលមិនបានធ្វើប្រតិបត្តិការ ចូរបង្ហូរទឹកក្តៅនិងទឹកត្រជាក់លាយគ្នារយៈពេលប្រាំនាទីមុននឹងបើកឡើងវិញ ដើម្បីប្តូរទឹកនៅក្នុងបំពង់ទឹកជាមួយនិងការផ្គុំផ្គង់ទឹកដែលសាប និងមានសុវត្ថិភាព។
- ទីកន្លែងត្រូវបានសម្អាត និងធ្វើអនាម័យ/សម្អាតមេរោគយ៉ាងហ្មត់ចត់ (ដោយប្រើផលិតផលដែលបានអនុម័តឱ្យប្រើ ប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19) ជាពិសេសលើសិនជាវាត្រូវបានបិទទ្វារ។
 - ផ្តល់ជម្រើសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសម្អាតរបស់ភាគីទីបីដើម្បីជួយជាមួយការសម្អាតកើនឡើង តាមការចាំបាច់។
- ទីធ្លាដូចជាកន្លែងអង្គុយខាងក្នុងអគារ និងខាងក្រៅអគារ កន្លែងអ្នកទទួលភ្ញៀវឈរ និងកន្លែងរៀបចំភេសជ្ជៈត្រូវបាន

បំពាក់ទៅដោយផលិតផលអនាម័យសមស្រប ដូចជាទឹកអនាម័យលាងដៃ និងក្រដាសជូកអនាម័យសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់
ដែលកំពុងជួយអភិវឌ្ឍន៍ដោយផ្ទាល់។

- ធ្វើឱ្យបាក់ដូចជាទឹកនៃអនាម័យនៅបន្តប្រតិបត្តិការ និងមានស្តុកគ្រប់ពេលវេលា ហើយផ្តល់សាប៊ូ ក្រដាសជូក និងទឹកអនាម័យលាងដៃបន្ថែមនៅពេលចាំបាច់។
- ណែនាំឱ្យដំឡើងឧបករណ៍បាញ់ដោយមិនចាប់ប៉ះសម្រាប់ទឹកអនាម័យលាងដៃ ឧបករណ៍បញ្ចេញសាប៊ូ ក្រដាសជូក និង ធុងសម្រាម។

□ កន្លែងទម្លាក់ ត្រូវបានកំណត់ដើម្បីទទួលបានការដឹកជញ្ជូនឆ្ងាយពីកន្លែងដែលមានចរាចរណ៍ច្រើន។ ការប៉ះពាល់
រវាងមនុស្សនិងមនុស្សសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញ ត្រូវបានលុបបំបាត់នៅគ្រប់ពេលដែលអាចធ្វើបាន។

ការពិចារណាលើទឹកនៃដង

- បន្ទប់ទឹកដែលពីមុនធ្លាប់បើកទ្វារដល់សាធារណជន ត្រូវបន្តបើកទ្វារដល់សាធារណជនដដែល។
- បុគ្គលិកម្នាក់ក្នុងមួយវេនត្រូវបានចាត់តាំងឱ្យត្រួតពិនិត្យ និងអនុវត្តដំណើរការធ្វើអនាម័យ និងសម្អាតមេរោគបន្ថែម
តាមការចាំបាច់។
- បន្ទប់ទឹកត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំដែលបានសម្អាត និងសម្អាតមេរោគយ៉ាងហោចណាស់ម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ
ឬញឹកញាប់តាមដែលបាន ដោយកំណត់វាក្យការងារដ៏ចាំបាច់ដោយប្រើថ្នាំសម្អាតមេរោគ EPA។
- គម្រោងសម្អាត និងការសម្អាតមេរោគសម្រាប់ផ្ទៃដែលមានការប៉ះពាល់ច្រើន និងកំបែបចូលប្រើត្រូវបានអភិវឌ្ឍ និងអនុវត្ត។
 - ទឹកនៃដងទូទៅ និងវត្ថុដែលបានបំពាក់ញាប់ដែលទាក់ទងនឹងការទៅយកទន្ធការបស់អភិវឌ្ឍន៍ និងកន្លែងបង់ប្រាក់
(ឧ. តុ ដៃទ្វារ ម៉ាស៊ីនអានកាតណាទាន) ត្រូវបានសម្អាតមេរោគមួយដងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីធ្វើការ
ដោយប្រើសារធាតុសម្អាតមេរោគដែលបានអនុញ្ញាតដោយ EPA។
 - បន្ថែមការសម្អាត និងសម្អាតមេរោគនៅតាមទីតាំងផ្ទៃដែលមិនចរាចរច្រើន ឬផ្ទៃដែលត្រូវបានប៉ះ
ពាល់ដោយបុគ្គលដែលមិនបានពាក់ម៉ាស់។
- ទឹកនៃដងត្រូវបានសម្អាត និងធ្វើអនាម័យ/សម្អាតមេរោគតាមការសម្របសម្រួល (ដោយប្រើផលិតផលដែលបានអនុម័តឱ្យប្រើ
ប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19) នៅពេលយប់។ កំណត់ត្រាមួយត្រូវបានរក្សាទុកដើម្បីត្រួតពិនិត្យលើការបំពេញនៅគ្រប់ពេល
ដែលអាចធ្វើបាន។
- កាសសំឡេង និងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតមិនត្រូវបានចែករំលែកជាមួយបុគ្គលិកឡើយ លុះត្រាឧបករណ៍នោះត្រូវបានសម្អាតមេរោគ
បានសមស្របបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់ម្តងៗ។ ប្រិក្សាជាមួយបុគ្គលិកដែលមិនបានដើម្បីសម្រេចពីជំហានសម្អាតមេរោគ
ដែលសមស្រប។
- អ្នកលាងបាន ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យជាមួយនឹងឧបករណ៍ដើម្បីការពារភ្នែក ច្រមុះ និងមាត់ពីការកខ្វក់ដោយសារការខ្ចាត ដោយ
ប្រើប្រាស់ម៉ាស់ វ៉ែនតាការពារ និង/ឬសន្ទះចាំដៃមុខ។ អ្នកលាងបានទទួលការការពារក្រៅ និងចាំបាច់ត្រូវផ្លាស់ប្តូរ
ឱ្យបានញឹកញាប់។ ឧបករណ៍ការពារដែលអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញដូចជាសន្ទះចាំដៃមុខ និងវ៉ែនតាត្រូវសម្អាតមេរោគឱ្យបានល្អ
បន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់ម្តងៗ។
- ទឹកអនាម័យលាងដៃ និងផ្ទៃប្រតិបត្តិការមានសម្រាប់សាធារណជននៅ ឬជិតច្រកចូលទឹកនៃដងសេវាកេសជួះខាងក្រៅអគារ។

ទឹកនៃដងអភិវឌ្ឍន៍/ទឹកនៃដងសេវាកម្ម

- អភិវឌ្ឍន៍ត្រូវបានណែនាំឱ្យប្រើប្រាស់ត្រីកោណកែវពាក់ម៉ាស់គ្រប់ពេលដែលពួកគេមិនជិក។ នេះរាប់បញ្ចូលទាំងពេល
ចូលមកកាន់ទឹកនៃដងអង្គុយខាងក្រៅអគារ ពេលដើរនៅកន្លែងណាមួយក្នុងទឹកនៃដងអង្គុយខាងក្រៅអគារ
និងនៅពេលប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹកខាងក្រៅអគារ។ នេះអនុវត្តទៅលើមនុស្សទាំងអស់ និងកុមារដែលមានអាយុ ពីរឆ្នាំឡើងទៅ។
បុគ្គលដែលត្រូវបានណែនាំដោយអ្នកផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្ត្ររបស់ខ្លួនថាពួកគេមិនគួរពាក់ម៉ាស់
ត្រូវតែពាក់សន្ទះចាំដៃមុខដែលមានគ្រណាត់គ្រប់នៅតែខាងក្រោម ដើម្បីអនុលោមតាមបទបញ្ជារបស់រដ្ឋ ដរាបណា
លក្ខខណ្ឌបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេអនុញ្ញាត។ យកលក្ខណៈប្រើប្រាស់គ្រណាត់គ្រប់ដែលមានទម្រង់វីដេនីងនៅខាងក្រោមចង្កា។
មិនត្រូវប្រើប្រាស់ដែលមានរាល់តែមួយផ្លូវឡើយ។ ដើម្បីកាត់ទ្រសុវត្ថិភាពរបស់បុគ្គលិកអ្នក និងភ្ញៀវផ្សេងទៀត គេគួរផ្តល់ម៉ាស់
ដល់ភ្ញៀវដែលមកដល់ដោយមិនមានវា។
 - អភិវឌ្ឍន៍អាចដោះម៉ាស់ ខណៈពេលអង្គុយនៅនឹងតុ និងពេលកំពុងជិកបាន។
 - អភិវឌ្ឍន៍ត្រូវតែអង្គុយដើម្បីទទួលទានកេសជួះផ្សេងៗ។ អភិវឌ្ឍន៍មិនអាចដើរចុះឡើង ឬឈរខណៈពេល
កំពុងជិកបានឡើយ។
 - អភិវឌ្ឍន៍ដែលបដិសេធមិនពាក់ម៉ាស់ អាចត្រូវបានបដិសេធមិនផ្តល់សេវាកម្ម និងស្នើសុំឱ្យចាកចេញ។
- ការណែនាំអភិវឌ្ឍន៍ អាជីវកម្មត្រូវតែដាក់ស្លាកសញ្ញា ឬកាត (មិនតូចជាង 3 x 5 អ៊ីញ) នៅនឹងតុ
ជាមួយនឹងការណែនាំដូចខាងក្រោម ឬមានអត្ថន័យស្រដៀងគ្នា បន្ទាប់ពីធ្វើអនាម័យកុនីមួយៗបន្ទាប់ពីក្រុមអភិវឌ្ឍន៍
ប្រើប្រាស់រួច៖
"សូមជួយឱ្យយើងបន្តបើកអាជីវកម្មរបស់យើង ការពារបុគ្គលិករបស់យើង និងការពារអភិវឌ្ឍន៍ដូចគ្នាដោយ
អនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំសាមញ្ញៗរបស់យើង៖

- បន្តពាក់ម៉ាស់រហូតដល់កេសជ្ជះរបស់អ្នកត្រូវបានបម្រើជូន និងបន្ទាប់ពីទទួលបានរដ្ឋប្បវេណី
- ចូរពាក់ម៉ាស់គ្រប់ពេលដែលអ្នកបម្រើមកជិតគ្នារបស់អ្នក។
- ចូរពាក់ម៉ាស់គ្រប់ពេលដែលអ្នកចាកចេញពីកុំរស់អ្នក។
- ចូរលាងដៃ ឬធ្វើអនាម័យដៃរបស់អ្នក។

សូមអរគុណសម្រាប់ការជួយការពារសុខភាពបុគ្គលិករបស់យើង និងអភិវឌ្ឍន៍ដូចគ្នារបស់អ្នក!"

ឧទាហរណ៍នៃក្រាហ្វិកសុវត្ថិភាពតុល្យាប្រាប់ដំដី COVID-19 (COVID-19 Table Top Safety Graphic)

គឺមានសម្រាប់ទាញយកនៅ៖ <http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/food/TableTop.pdf>

ជម្រើសផ្សេងទៀត ដូចជាស្លាកសញ្ញា ផ្ទាំងខ្លីជិតលំដាប់ដើម អាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងកន្លែងសេវាកេសជ្ជះដើម្បីជម្រាបជូនព័ត៌មាន និងរំលឹកដល់អភិវឌ្ឍន៍អំពីការណែនាំទាំងនេះ នៅពេលដែលពួកគេអង្គុយ និងនៅក្នុងពេលរៀបចំទាំងមូលដែលពួកគេស្ថិតនៅអាជីវកម្ម។

- ❑ កម្រិតសំឡេងគ្រឿង ឬទូរទស្សន៍ត្រូវបានលៃតម្រូវដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថាបុគ្គលិកទទួលបានឱ្យបាន អាចស្តាប់ការបញ្ជាទិញរបស់អភិវឌ្ឍន៍ ដោយមិនបាច់ខិតចូលជិតអភិវឌ្ឍន៍។
- ❑ ការពិនិត្យរោគសញ្ញាត្រូវបានធ្វើឡើងមុនពេលអភិវឌ្ឍន៍អាចចូលក្នុងទីកន្លែង។ ការពិនិត្យត្រូវតែរៀបចំបញ្ជាក់ ការពិនិត្យពាក់ព័ន្ធនឹងការក្អក ការដកដង្ហើមខ្លី ការពិបាកដកដង្ហើម និងក្រុនក្តៅឬក្រុនរងា និងថាតើបុគ្គលនោះកំពុងស្ថិតក្រោមសេចក្តីបង្គាប់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែក ឬឲ្យនៅដាច់ពីគេនាពេលបច្ចុប្បន្នឬក្រោយក្រោយ។ ការត្រួតពិនិត្យទាំងនេះអាចធ្វើបានដោយផ្ទាល់ ឬតាមរយៈវិធីផ្សេងដូចជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសុខភាព មិនអនុញ្ញាត ឬតាមរយៈស្លាកសញ្ញាដែលបានបិទនៅច្រកចូលទីកន្លែងដោយផ្ទាល់ឬដោយឡែកដែលមានរោគសញ្ញាចាស់នៃមិនគួរចូលក្នុងទីកន្លែងឡើយ។
 - ការពិនិត្យឃើញអវិជ្ជមាន (គ្មានបញ្ហា) បើសិនជាបុគ្គលមិនមានរោគសញ្ញា និងមិនបានប៉ះពាល់ជាមួយករណីដែលគេដឹងថាជាជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃចុងក្រោយ ពួកគេអាចចូលសម្រាប់ថ្ងៃនោះបាន។
 - ការពិនិត្យឃើញវិជ្ជមាន (មានបញ្ហា)៖
 - បើសិនជាបុគ្គលមានការប៉ះពាល់ជាមួយករណីដែលគេដឹងថាមានជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃចុងក្រោយ ឬបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្រោមសេចក្តីបង្គាប់ឲ្យនៅដាច់ពីគេ ពួកគេមិនអាចចូលបានឡើយ និងត្រូវតែត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញភ្លាមៗដើម្បីនៅដាច់ពីគ្នា ក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃចុងក្រោយ ក្រោយការណែនាំអំពីការដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេដែលមាននៅ ph.lacounty.gov/covidquarantine/
 - បើសិនជាបុគ្គលកំពុងចេញរោគសញ្ញាណាមួយនៃរោគសញ្ញាដែលបានកត់សម្គាល់ខាងលើ ឬកំពុងស្ថិតក្រោមសេចក្តីបង្គាប់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនាពេលបច្ចុប្បន្ន ពួកគេមិនអាចចូលបានទេ និងត្រូវតែបញ្ជូនទៅផ្ទះភ្លាមៗដើម្បីនៅដាច់ដោយឡែកទាំងអស់។ 10 ថ្ងៃចុងក្រោយ ក្រោយការណែនាំអំពីការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកដែលមាននៅ ph.lacounty.gov/covidisolation/
- ❑ អ្នកបម្រើ អ្នកសម្អាត កុមារ និងបុគ្គលិកផ្សេងទៀតដែលកំពុងផ្លាស់ទីវត្តដែលបានប្រើដោយអភិវឌ្ឍន៍ (ពេង បាន កន្លែងកខ្វក់ ល្ងាច) ឬបាត់ចែងថង់សម្រាប់គ្រូរលាងដៃ ឬបាត់ចែងពេញការងាររួចរាល់។
- ❑ ម៉ឺនុយដែលអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញ ត្រូវបានសម្អាត និងសម្អាតមេរោគបន្ទាប់ពីអភិវឌ្ឍន៍ប្រើប្រាស់ម្តងៗ។ ជម្រើសផ្សេងដូចជាផ្លែឈើម៉ឺនុយនិងផ្កា ម៉ឺនុយអេទិក ត្រូវបានសម្អាត ឬម៉ឺនុយដែលអាចទាញយកតាមរយៈឧបករណ៍ចល័តត្រូវបានពិចារណា។
- ❑ កន្លែងអង្គុយរបស់អភិវឌ្ឍន៍ ត្រូវបានសម្អាត និងធ្វើអនាម័យបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់ម្តងៗ។ កន្លែងអង្គុយ កុ និងវត្ថុផ្សេងៗទៀតនៅលើតុត្រូវតែសម្អាតប្រើប្រាស់ម្តងៗ ឬត្រូវបានសម្អាត/ធ្វើអនាម័យបន្ទាប់ពីអភិវឌ្ឍន៍ប្រើប្រាស់ម្តងៗ។ កុនីមួយៗមានក្រណាត់គ្របមួយដែលត្រូវបានប្តូរក្នុងចន្លោះភ្លៀវ ឬផ្ទុកនូវនូវរឹងមាំដែលត្រូវបានធ្វើអនាម័យក្នុងចន្លោះភ្លៀវ។
- ❑ ប្រអប់សម្រាប់យកទៅបរិភោគទាំងក្រៅ ត្រូវបានបំពេញដោយអភិវឌ្ឍន៍ និងមានតាមសំណើ។
- ❑ ការធ្វើប្រតិបត្តិការដោយមិនប្រើប្រាស់ប្រាក់ ត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត។ បើសិនជាសម្របសម្រាប់ទឹកកន្លែង អភិវឌ្ឍន៍ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅកាន់ទាន/ឥណពន្ធរបស់ខ្លួន ហើយឧបករណ៍អានកាតត្រូវបានធ្វើអនាម័យយ៉ាងពេញលេញ បន្ទាប់ពីភ្លៀវប្រើម្តងៗ។
- ❑ ក្រណាត់ដែលប្រឡាក់នៅក្នុងអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាកម្រាលកុ និងកន្លែងត្រូវបានយកចេញបន្ទាប់ពីការប្រើប្រាស់ ដោយអភិវឌ្ឍន៍នីមួយៗ។ បុគ្គលិកត្រូវពាក់ស្រោមដៃនៅពេលចាក់ចែងក្រណាត់ប្រឡាក់។
- ❑ ស្រោចទឹកក្នុង ពីពណ៌នាពីវិធានការណ៍ផ្សេងទៀត (ឧ. ការផ្តល់ម៉ោងសម្រាប់តែជនចាស់ជរា ការផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ការលក់នៅក្រៅម៉ោងរំលំខ្លាំង)។

D. វិធានការណ៍ដែលទំនាក់ទំនងជាមួយសាធារណជន

- ❑ ច្បាប់ចម្លងនៃពិធីការនេះ ឬវិញ្ញាបនបត្រអនុលោមភាពសុវត្ថិភាព COVID-19 ខោនធី Los Angeles ដែលបានបោះពុម្ពរបស់ទីកន្លែង ត្រូវបានបិទផ្សាយនៅគ្រប់ច្រកចូលសាធារណៈទាំងអស់មកក្នុងអគារ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ឬដើម្បីបំពេញកម្មវិធីបញ្ជាក់ដោយខ្លួនឯងនូវអនុលោមភាពសុវត្ថិភាពជំងឺ COVID-19 សូមចូលទៅកាន់ <http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm> ទីកន្លែងត្រូវតែរក្សាទុកច្បាប់ចម្លងរបស់ពិធីការ

នេះនៅនឹងទឹកនៃដំណើរការសម្រាប់ការពិនិត្យឡើងវិញទៅតាមការស្នើសុំ។

- ស្លាកសញ្ញាត្រូវបានបិទផ្សាយនៅគ្រប់ច្រកចូលទាំងអស់ដើម្បីរំលឹកដល់អតិថិជនឲ្យរក្សាកម្ពស់កាងកាយប្រាំមួយហ្វីត លាងដៃ ឬប្រើទឹកអនាម័យលាងដៃនៅពេលចូលក្នុងភោជនីយដ្ឋាន ឲ្យពាក់ម៉ាស់ពេលមិនបរិភោគ ឬផឹក និងនៅផ្ទះបើសិនជាពួកគេឈឺ ឬមានរោគសញ្ញាដូចគ្នានឹងជំងឺ COVID-19។ មើល [គេហទំព័រការណែនាំអំពីជំងឺ COVID-19 របស់ DPH ប្រចាំខោនធី](#) សម្រាប់ធនធានបន្ថែម និងស្នូស្លាកសញ្ញាដែលអាចត្រូវបានប្រើដោយអាជីវកម្ម។
- ច្រកអនុញ្ញាតរបស់អាជីវកម្ម (គេហទំព័រ បណ្តាញសង្គម ។ល។) ផ្តល់ព័ត៌មានច្បាស់លាស់អំពីម៉ោងបើកទឹកនៃ ការតម្រូវឲ្យប្រើម៉ាស់ គោលការណ៍ទាក់ទងនឹងការបញ្ជាទិញជាមុន ការកក់ទុក ការបង់ប្រាក់ជាមុន ការមកយកទំនិញនិង/ឬការដឹកជញ្ជូន និងបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត។

E. វិធានការណ៍ដែលធានាបាននូវការប្រើប្រាស់សេវាកម្មសំខាន់ៗដោយស្មើភាព

- សេវាកម្មដែលចាំបាច់ខ្លាំងសម្រាប់អតិថិជន ត្រូវបានផ្តល់អាទិភាព។
- ប្រតិបត្តិការ ឬសេវាកម្មដែលអាចត្រូវបានផ្តល់ពីចម្ងាយ ត្រូវបានប្តូរទៅអនុញ្ញាត។
- វិធានការណ៍ត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីធានាបាននូវការទទួលបានទំនិញ និងសេវាកម្មសម្រាប់អតិថិជនដែលមានការ លំបាកក្នុងការផ្លាស់ទី និង/ឬដែលមានហានិភ័យ (risk) ខ្ពស់នៅទីសាធារណៈ។


វិធានការណ៍បន្ថែមទាំងឡាយដែលខុសពីខាងលើ ត្រូវត្រូវបានរាយនាមនៅលើទំព័រដាច់ដោយឡែក ដែលអាជីវកម្ម ត្រូវភ្ជាប់ជាមួយឯកសារនេះ។

អ្នកអាចទាក់ទងបុគ្គលខាងក្រោមជាមួយសំណួរ ឬមតិអំពីពិធីការនេះ៖

ឈ្មោះទំនាក់ទំនងអាជីវកម្ម: _____

លេខទូរសព្ទ: _____


កាលបរិច្ឆេទកែសម្រួលចុងក្រោយ: _____

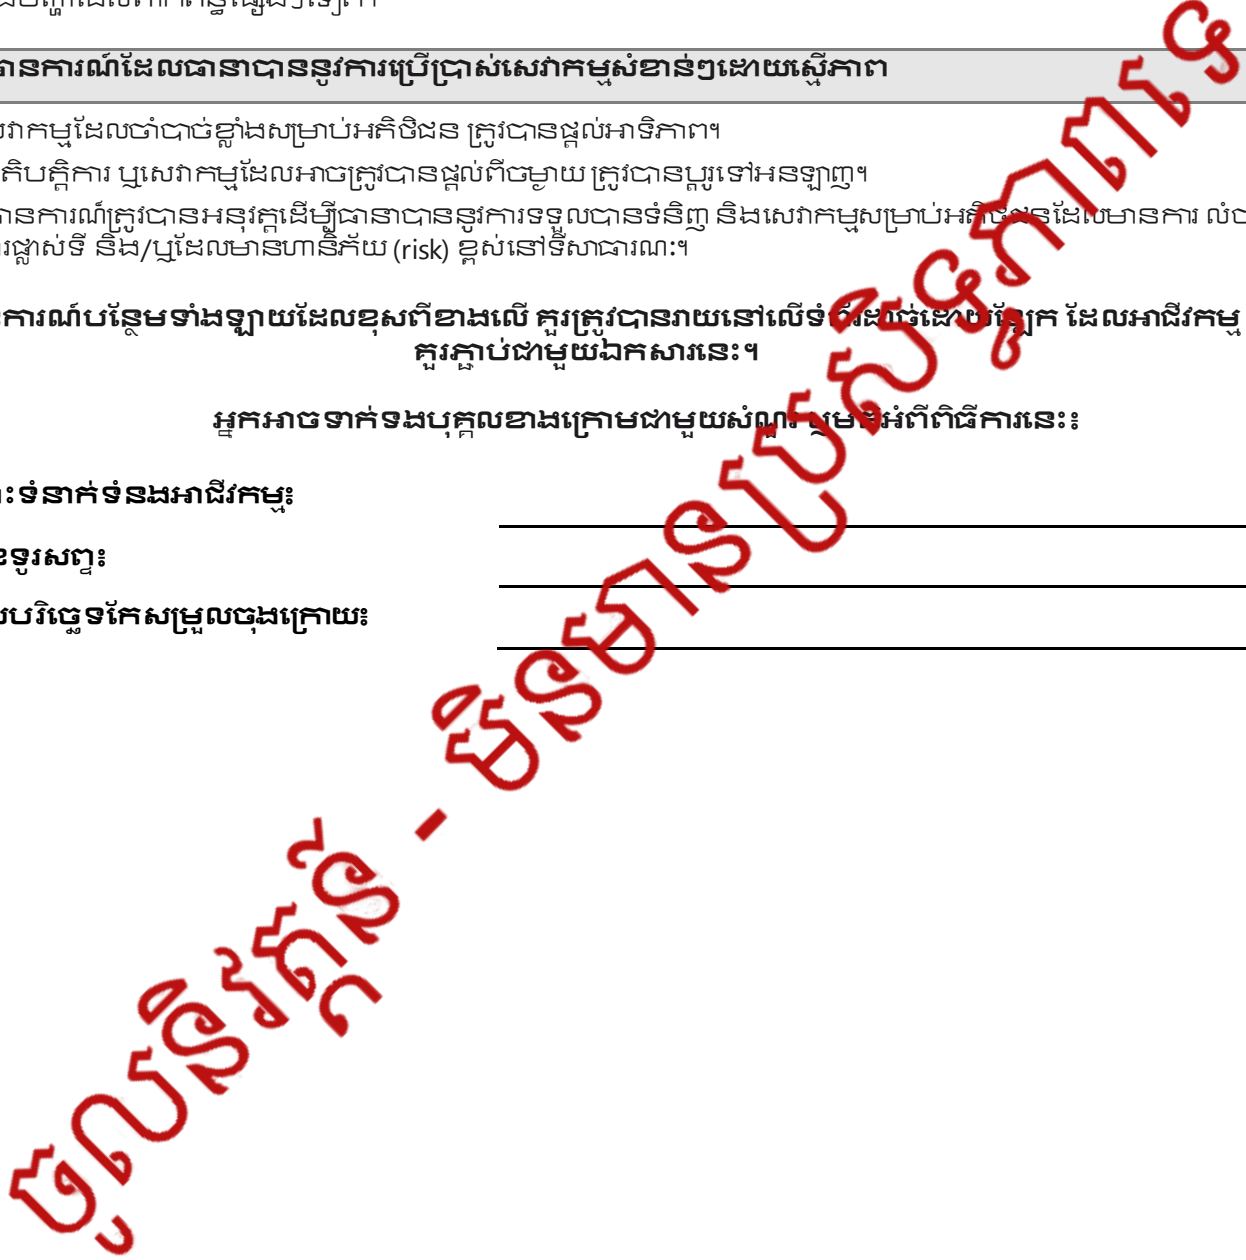

គំនូសតាងកន្លែងអង្គុយ


គំនូសតាងប្រាំមួយ(6) នេះមានគោលបំណងដើម្បីប្រើជា ឧទាហរណ៍សម្រាប់ការរៀបចំនៅខាងក្នុងផ្ទះនិងខាងក្រៅ។ របាំងមិនអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីកាត់បន្ថយចន្លោះរវាងអតិថិជន និងដើម្បីបង្កើនចំនួនកន្លែងអង្គុយបានឡើយ។ ការបែងចែកដោយមានកម្លាក 8 ហ្វីតដោយគិតពីគែមតុមួយដល់គែមតុមួយទៀត នឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការរក្សាកម្លាករាងកាយយ៉ាងតិច 6 ហ្វីត រវាងអតិថិជនពីគ្រួសារដទៃទៀត។

គំនូសតាង 1

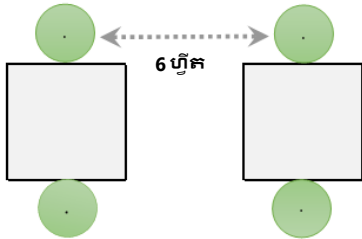


នៅជាប់គ្នា
6 ហ្វីតរវាងគែមគោរមីមួយទៅគែមគោរមី មួយទៀត

គំនូសតាង 2

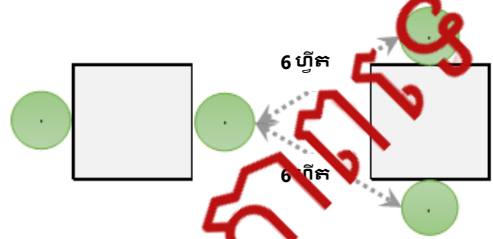


ការរៀបរយក្រែង
6 ហ្វីតរវាងគោរមី បញ្ឈប់អតិថិជននៅជាប់គែមគោរមីមួយទៀត

គំនូសតាង 3

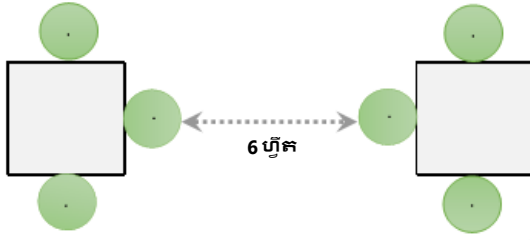

នៅជាប់គ្នា
6 ហ្វីតរវាងគោរមីនៅខាងក្រោយទៅគោរមីនៅខាងក្រោយ មួយទៀត

គំនូសតាង 4

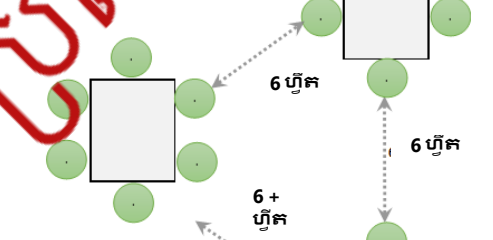


ការរៀបចំកន្លែងអង្គុយ
6 ហ្វីតរវាងគែមតុមួយទៅគែមតុមួយទៀត រក្សាកម្លាករាងក្រវី គឺយ៉ាងហោចណាស់ 6 ហ្វីត ដោយដាក់ចំកណ្តាលតុ

គំនូសតាង 5



ការរៀបចំតុដោយមានប្រើបាំង
6 ហ្វីតពីគ្នា នៃសមាជិកដឹកនាំនៅក្នុងតុដី ចំកណ្តាលតុ

គំនូសតាង 6

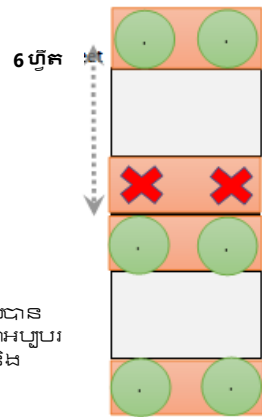

សង្ខេប
ស្តង់ដែលដាក់ចេញអង្គុយបាន ដោយអនុញ្ញាតរក្សាកម្លាករាងកាយ ម៉ោង 6 ហ្វីតរវាងអតិថិជននិង អតិថិជន។